


市道等々力1号線配水管布設替工事

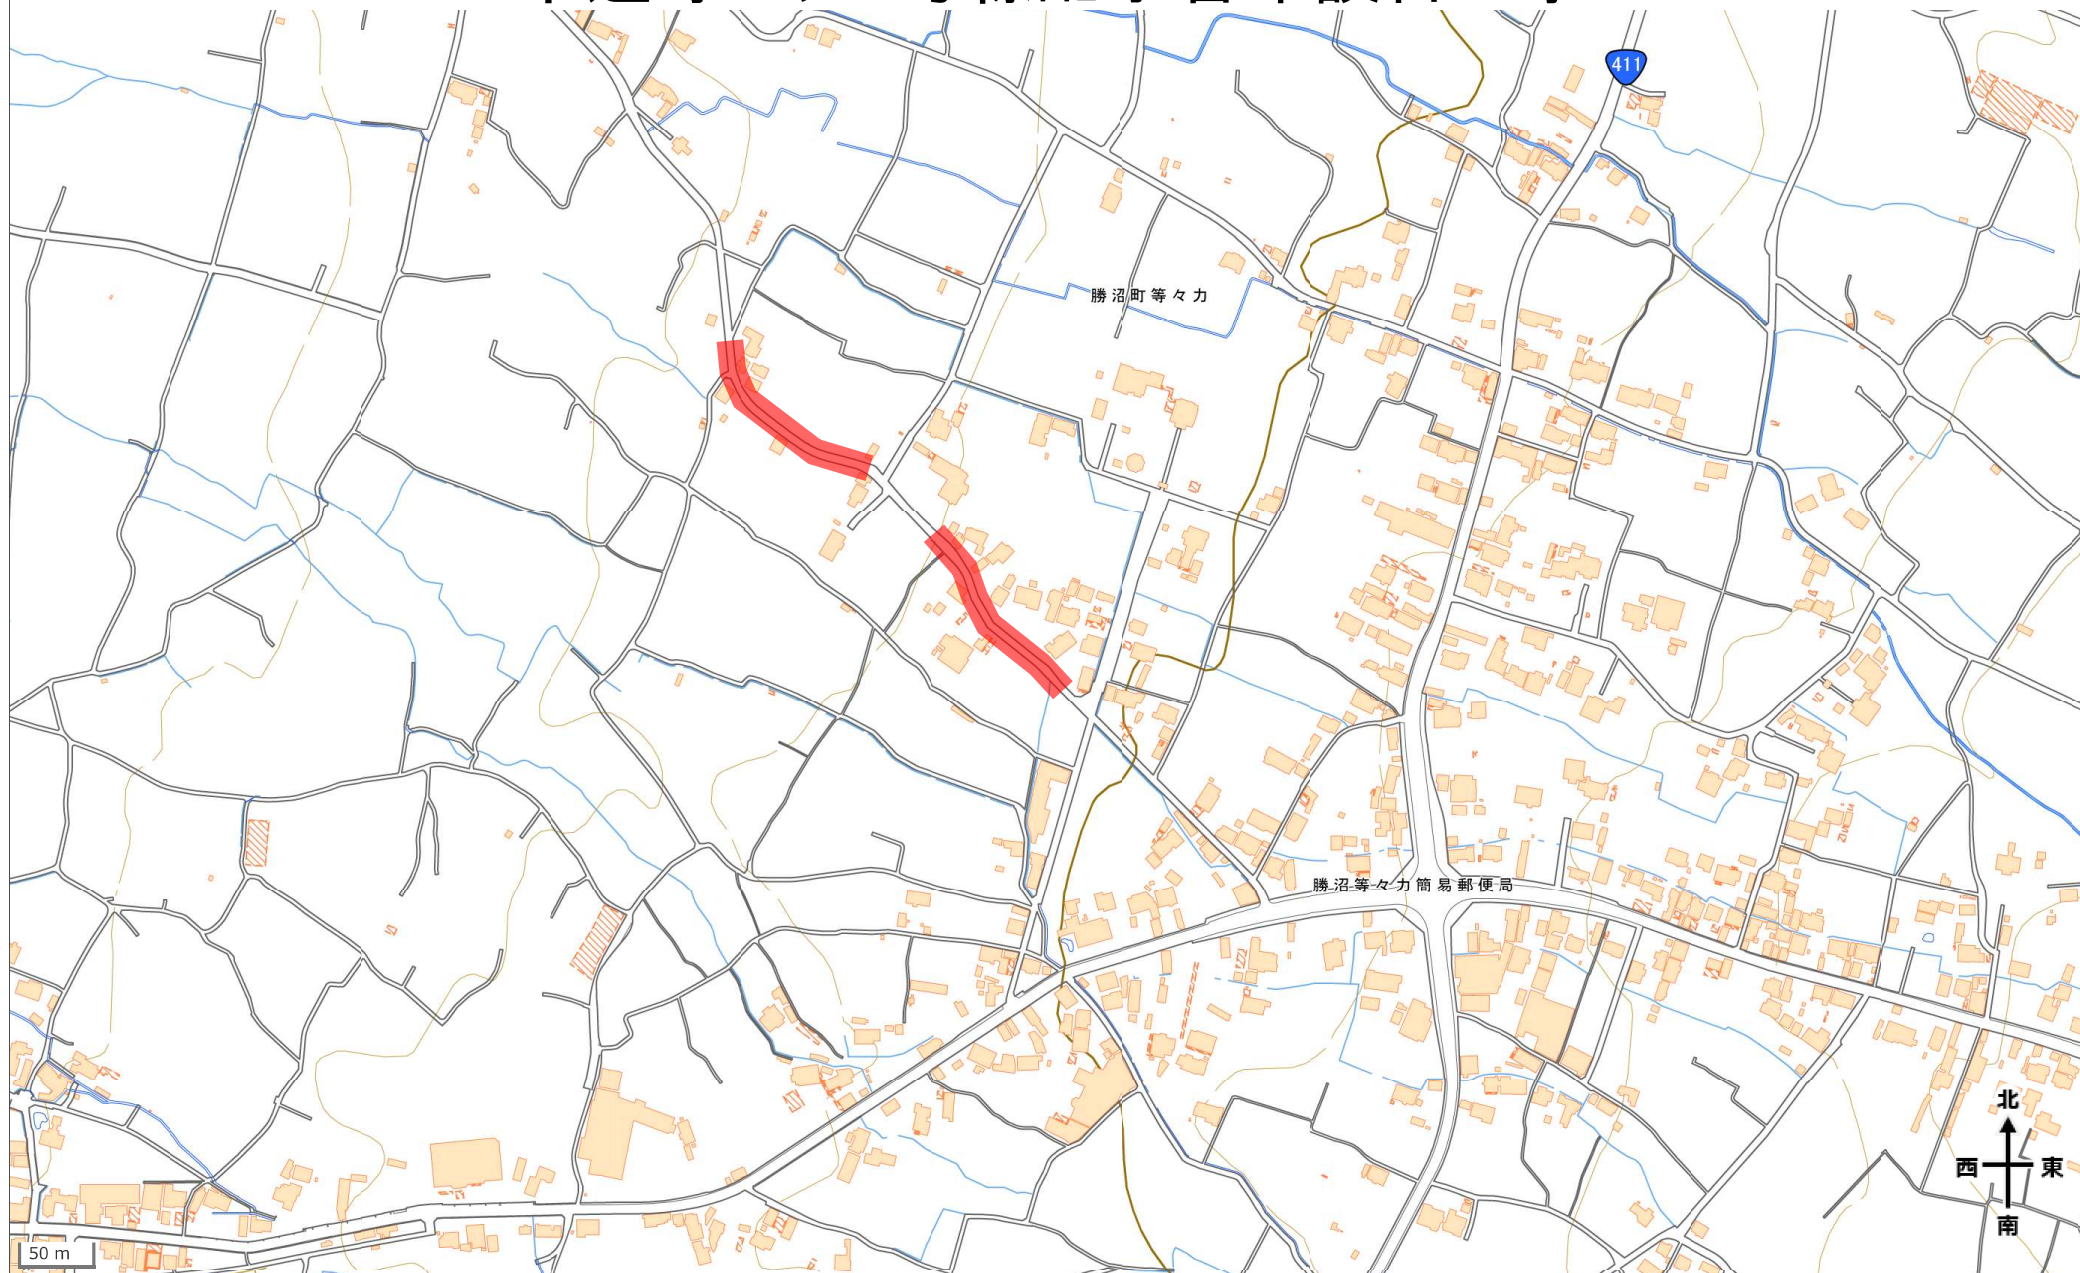


配管平面図
S=1:1000

凡 例


計 画 配 水 管	<div></div>
既 設 配 水 管	<div></div>
既 設 下 水 管	<div></div>
畑 か ん	<div></div>
NTT埋 設 管	<div></div>

注意事項・・・道路幅員が狭く果樹園などの商業施設があるため、施工時に注意すること。
また、埋設管(下水・NTT・畑かん)が埋設されているため施工時には、各機関と立ち会いを行う事。

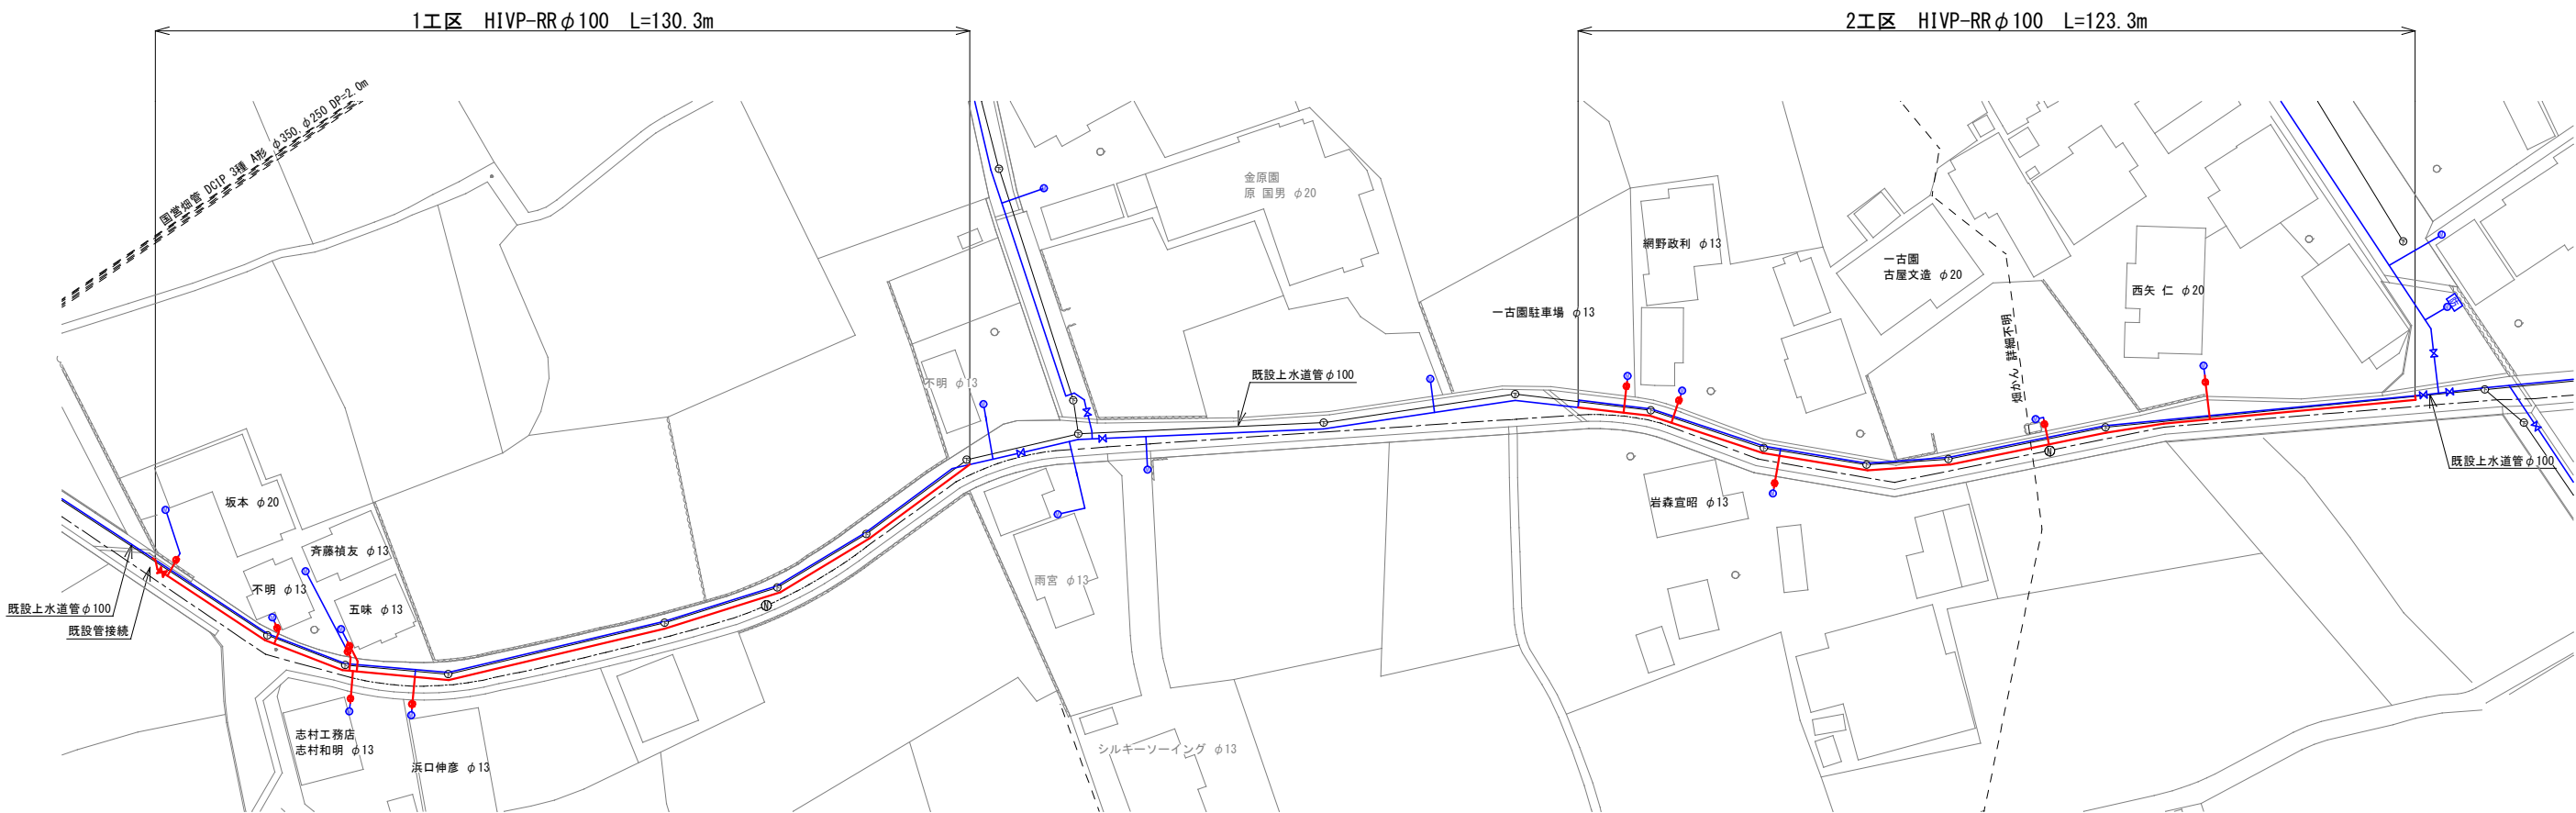


土工標準図

S=1:20



表分岐標準図

S=1:none




※埋戻は1層仕上がり20cm毎に転圧を十分に行うこと。
※山砂は管周りの突き固めを十分に行い、
突き固めが困難な場合には必要に応じて水締めを行うこと。
※本工事では標準図のとおり仮復旧まで行う。

工事名	市道等々力1号線配水管布設替工事									
図 名	配管平面図・土工標準図 表分岐標準図									
縮 尺	図 示									
事業主	甲州市上下水道課							図 番	No. 1	計. 2

配管詳細図
S=1: none

1工区

2工区



工事名	市道等々力1号線配水管布設替工事									
図 名	配管詳細図									
縮 尺	図 示									
事業主	甲州市上下水道課							図 番	No. 2	計. 2