

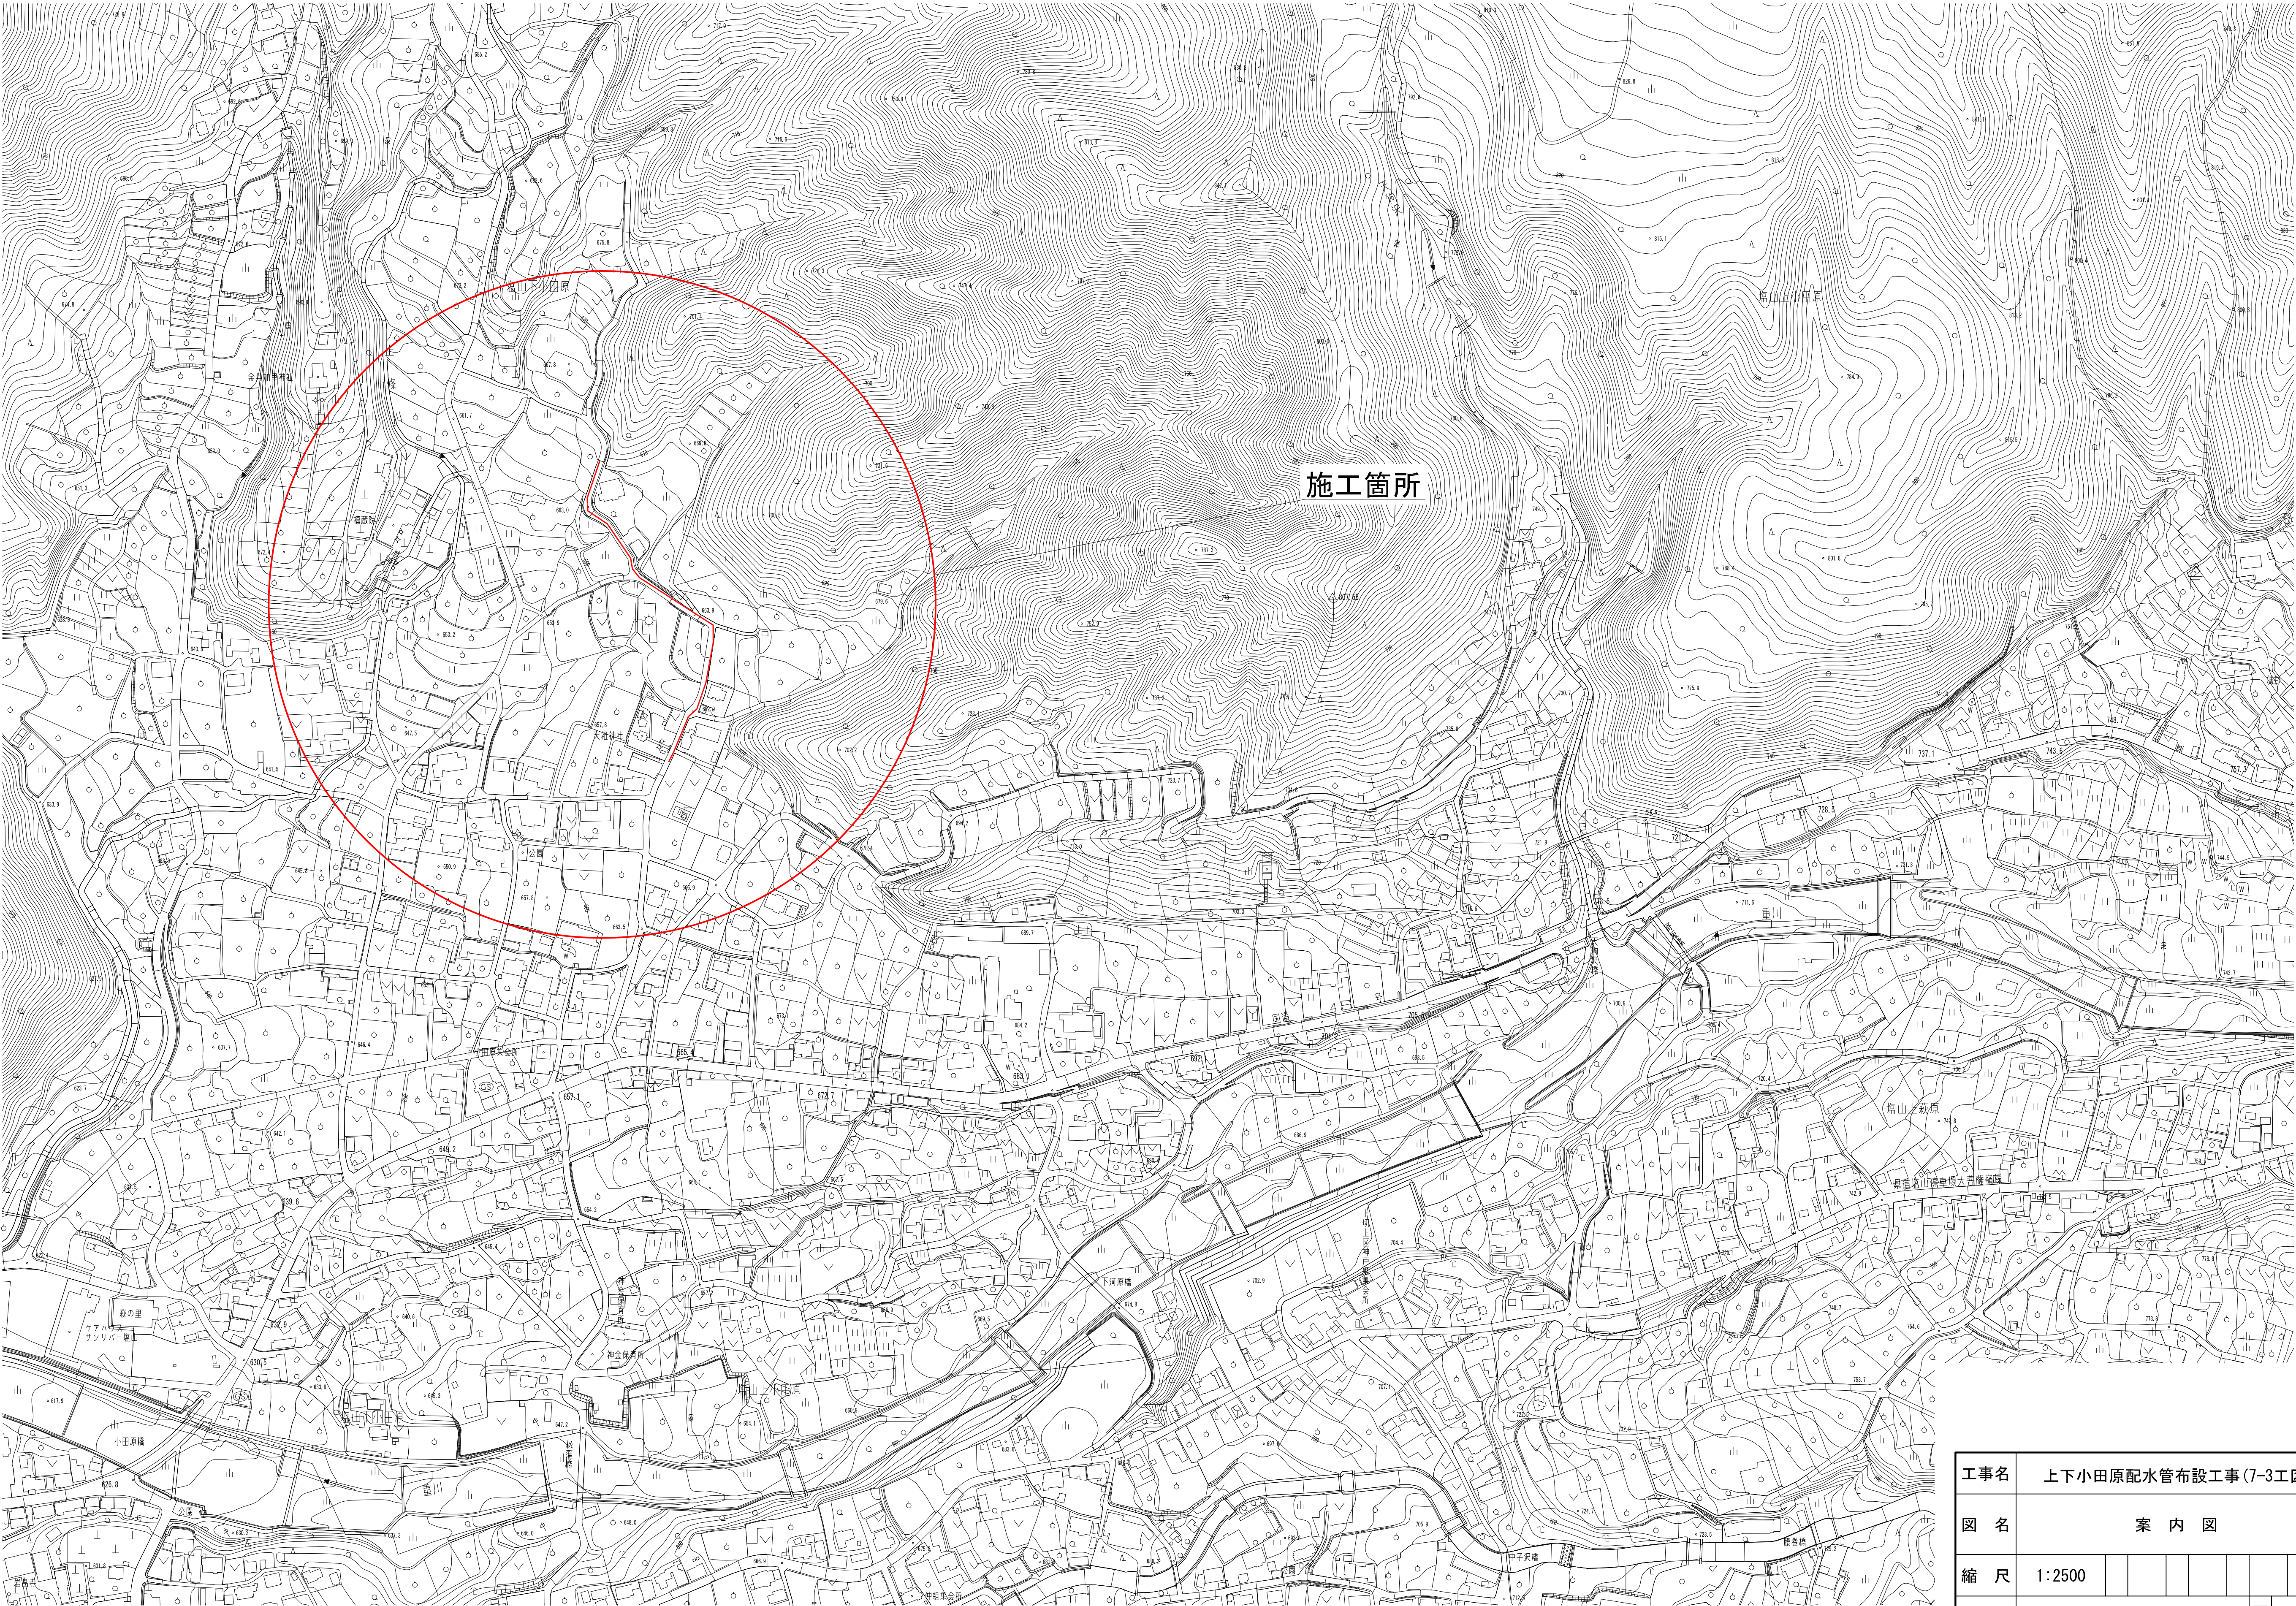


案 内 図 S=1:2500

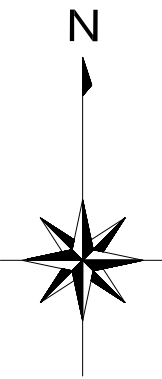


工事名	上下小田原配水管布設工事(7-3工区)					
図 名	案 内 図					
縮 尺	1:2500					
事業主	甲 州 市 上 下 水 道 課	図	No.	1		
		番	計	8		

平面图 (2) S=1:500

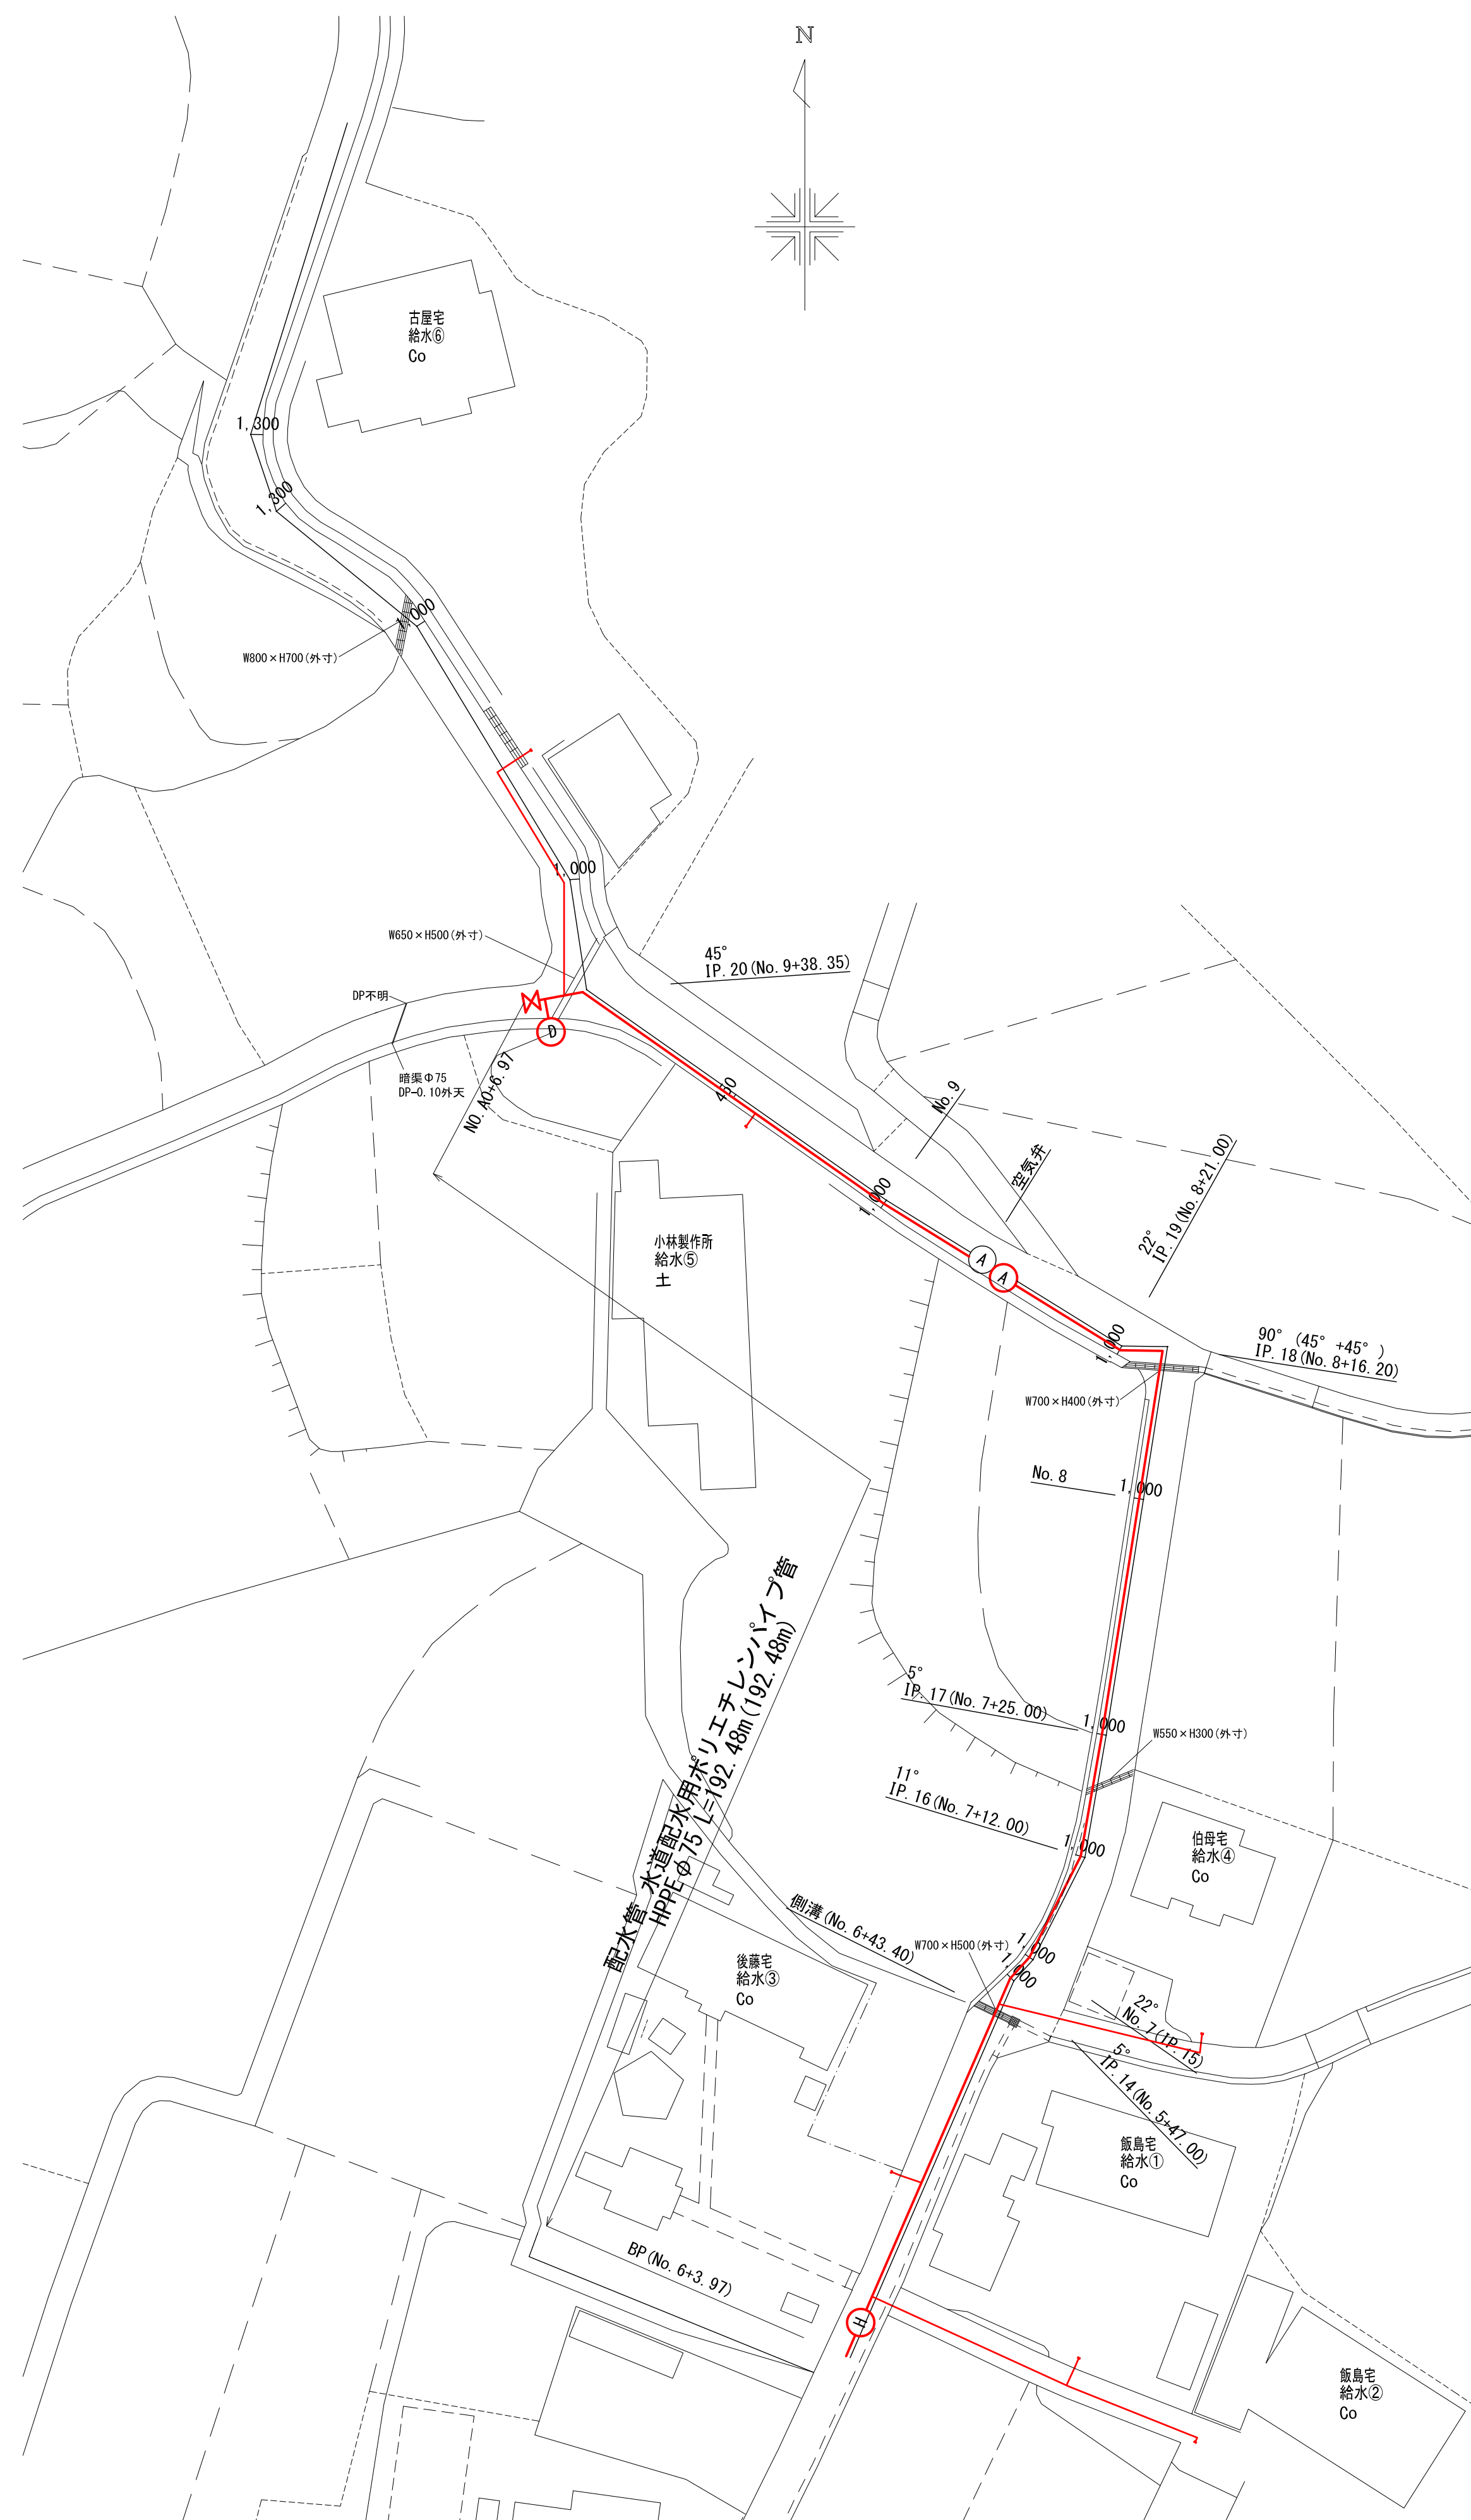


横断面図(2) S=1:100


NO. 6

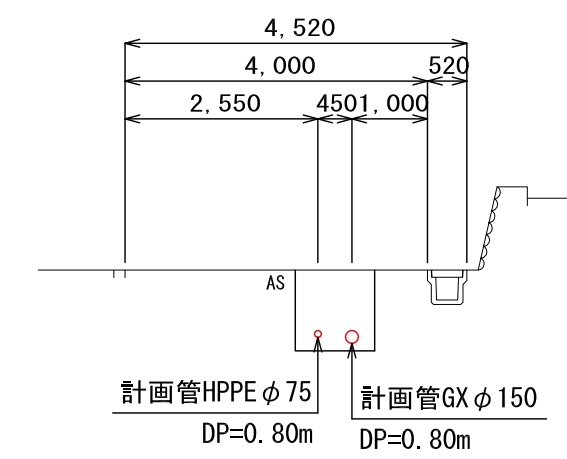


NO. 8

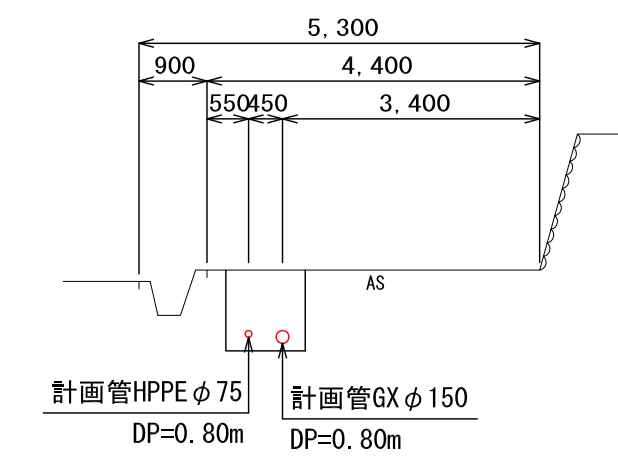


NO. A0

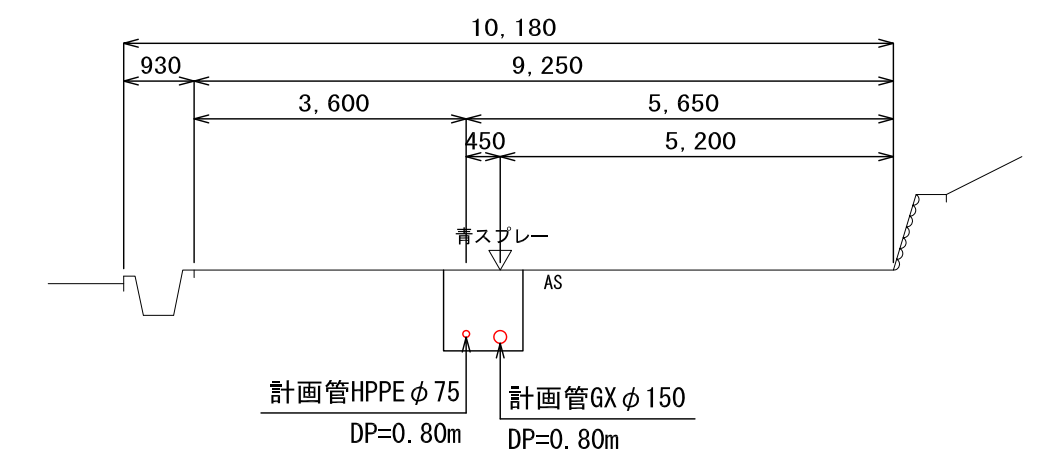


NO. 7

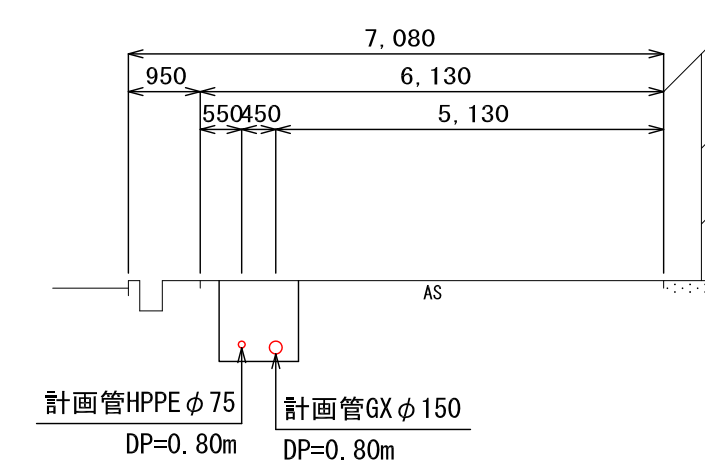


NO. 9

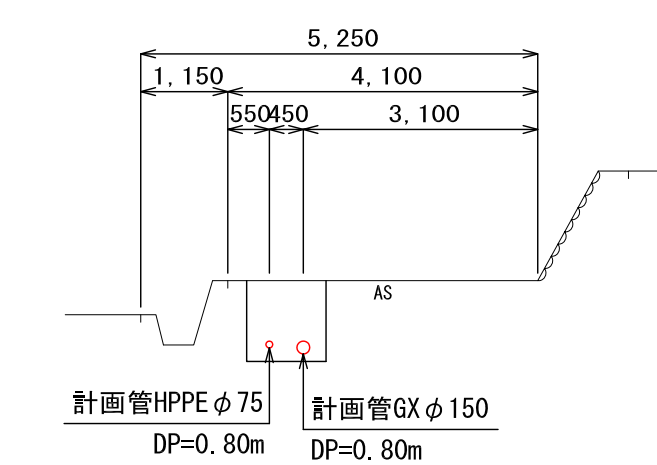

NO. A1

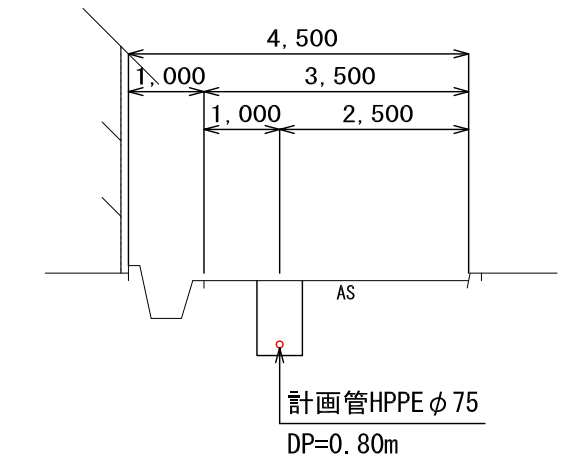


NO. A2


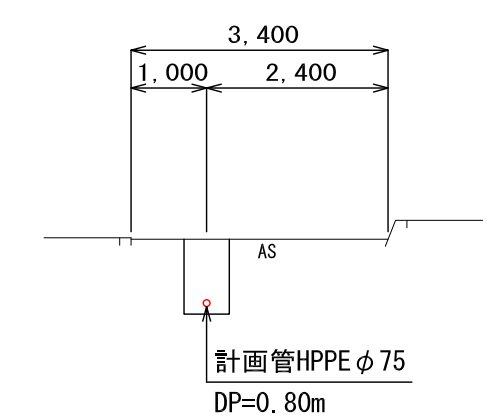


工事名	上下小田原配水管布設工事(7-3工区)									
図 名	平面図・横断面図(2)									
縮 尺	図 示									
事業主	甲 州 市 上 下 水 道 課						図	No.	3	
							番	計	8	

配管詳細図(1) S=NONE

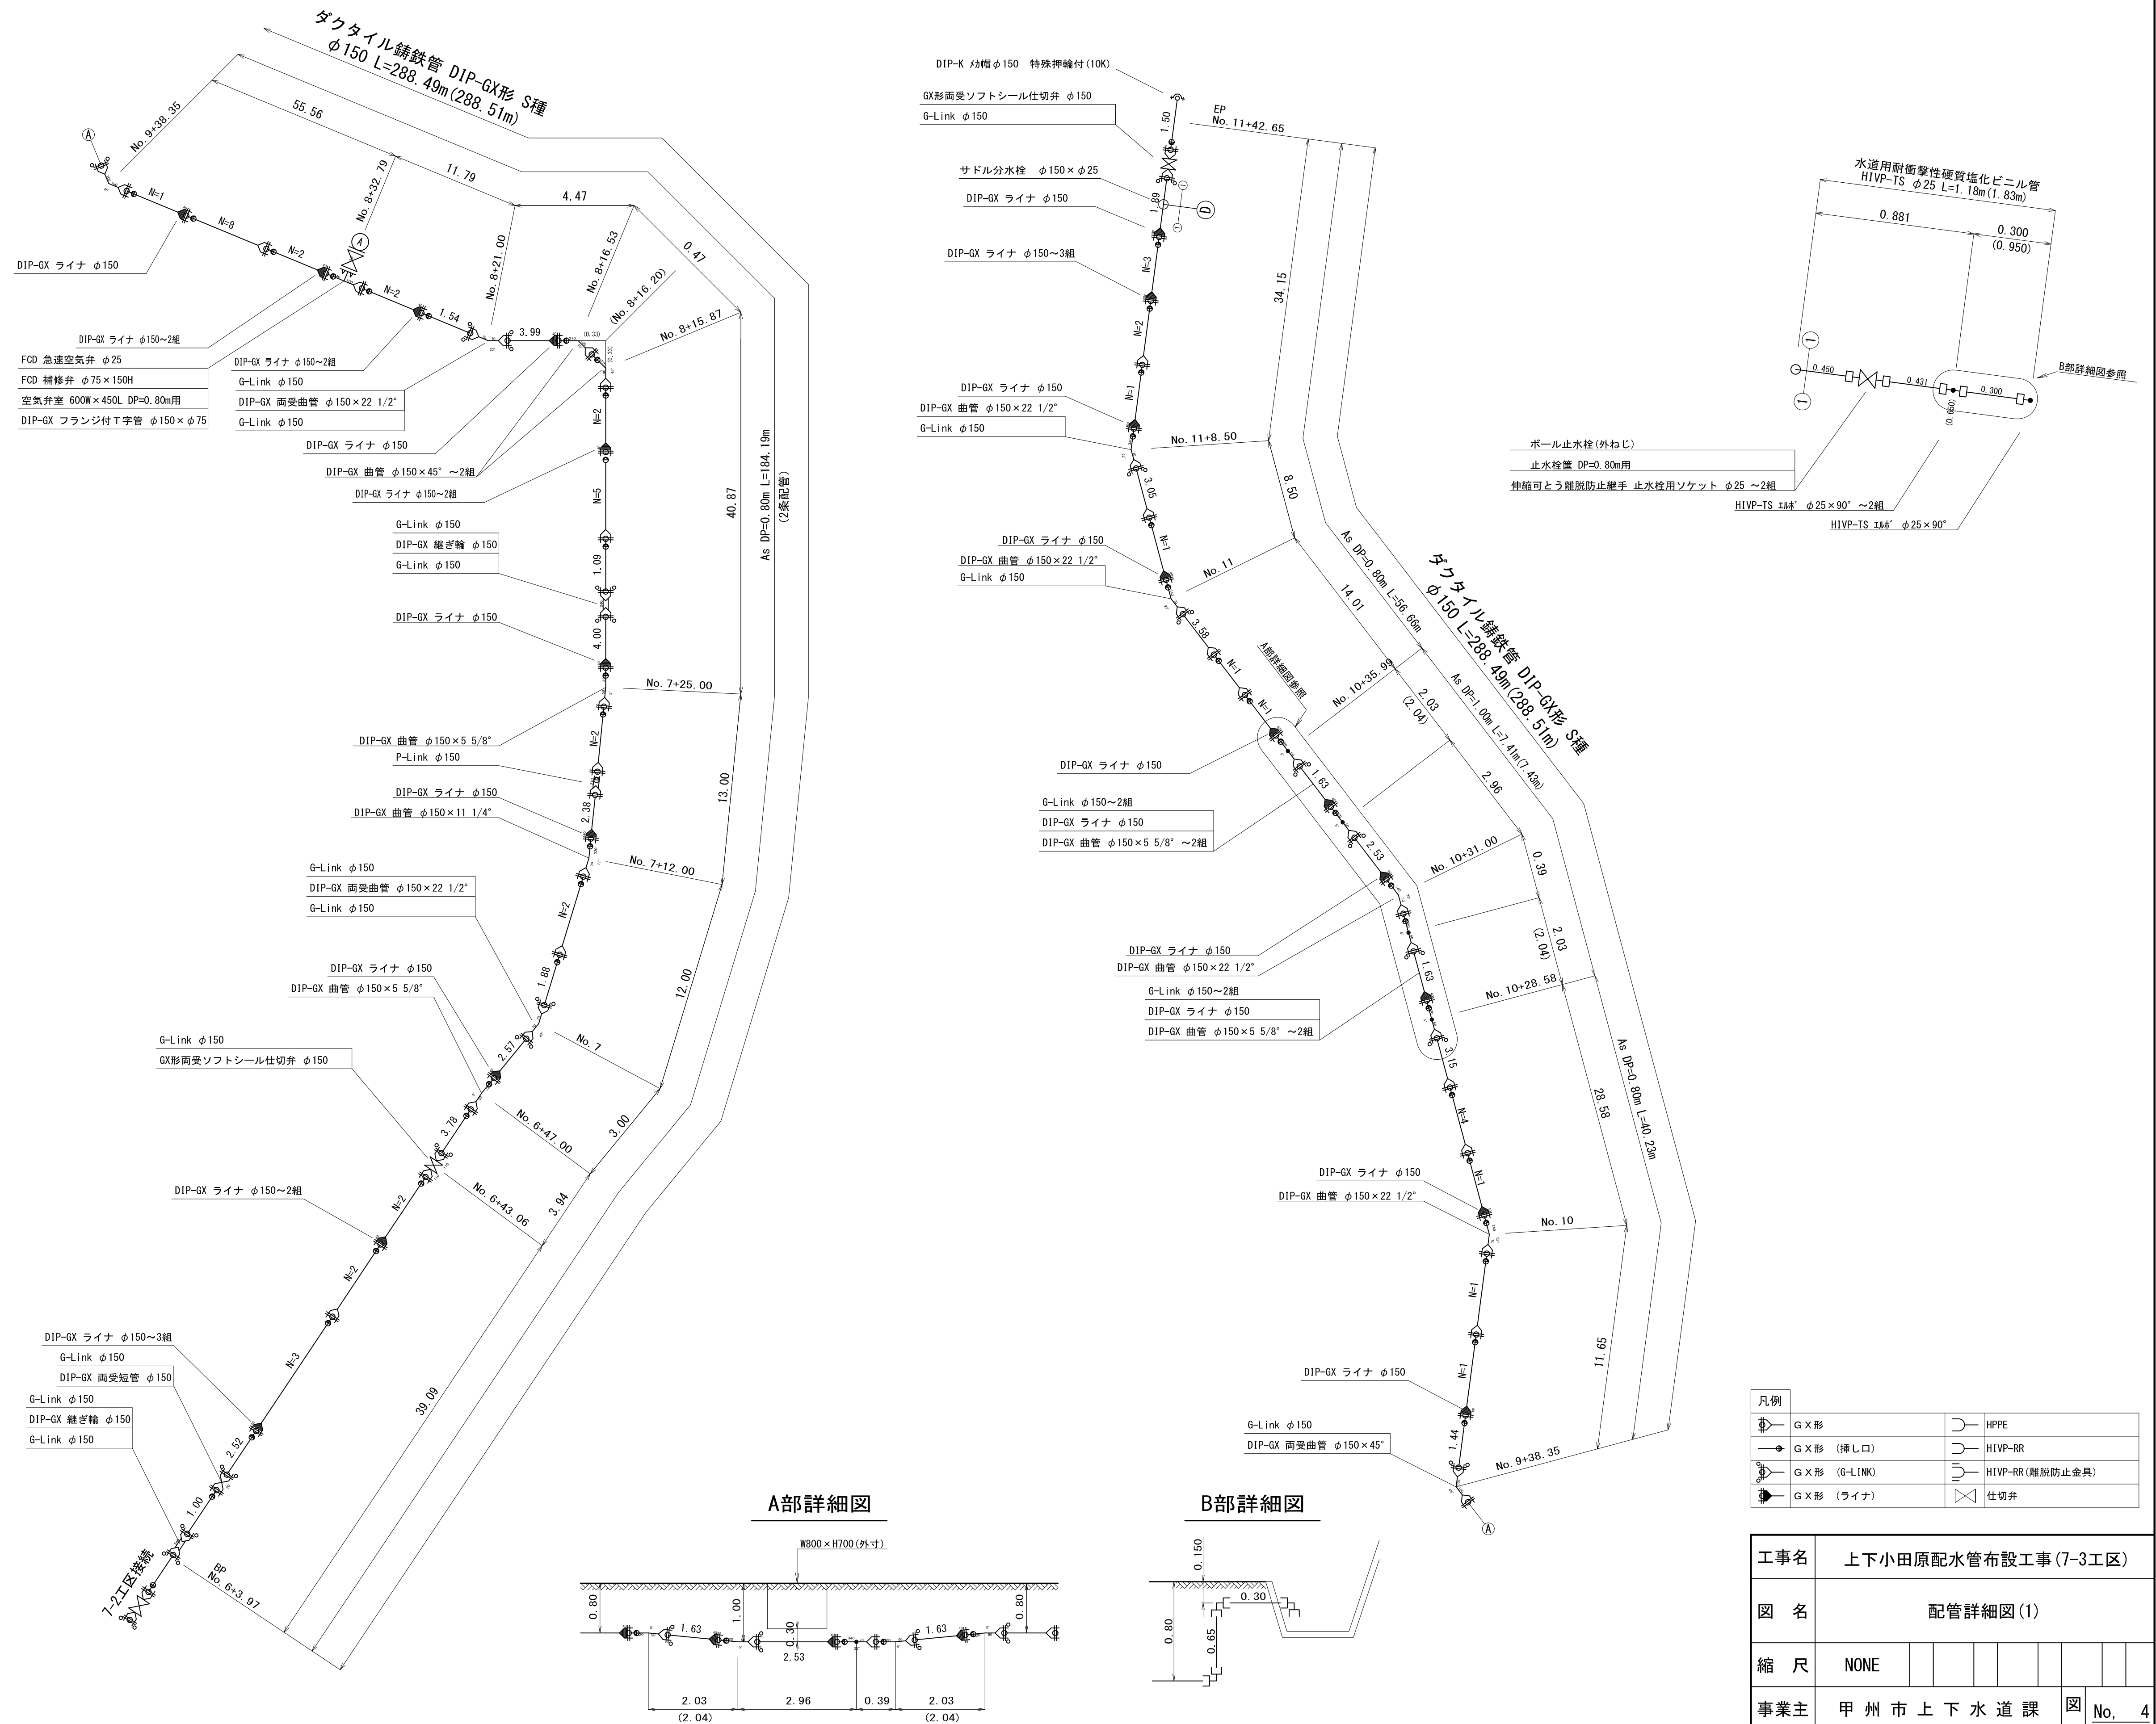

配管詳細図(2) S=NONE

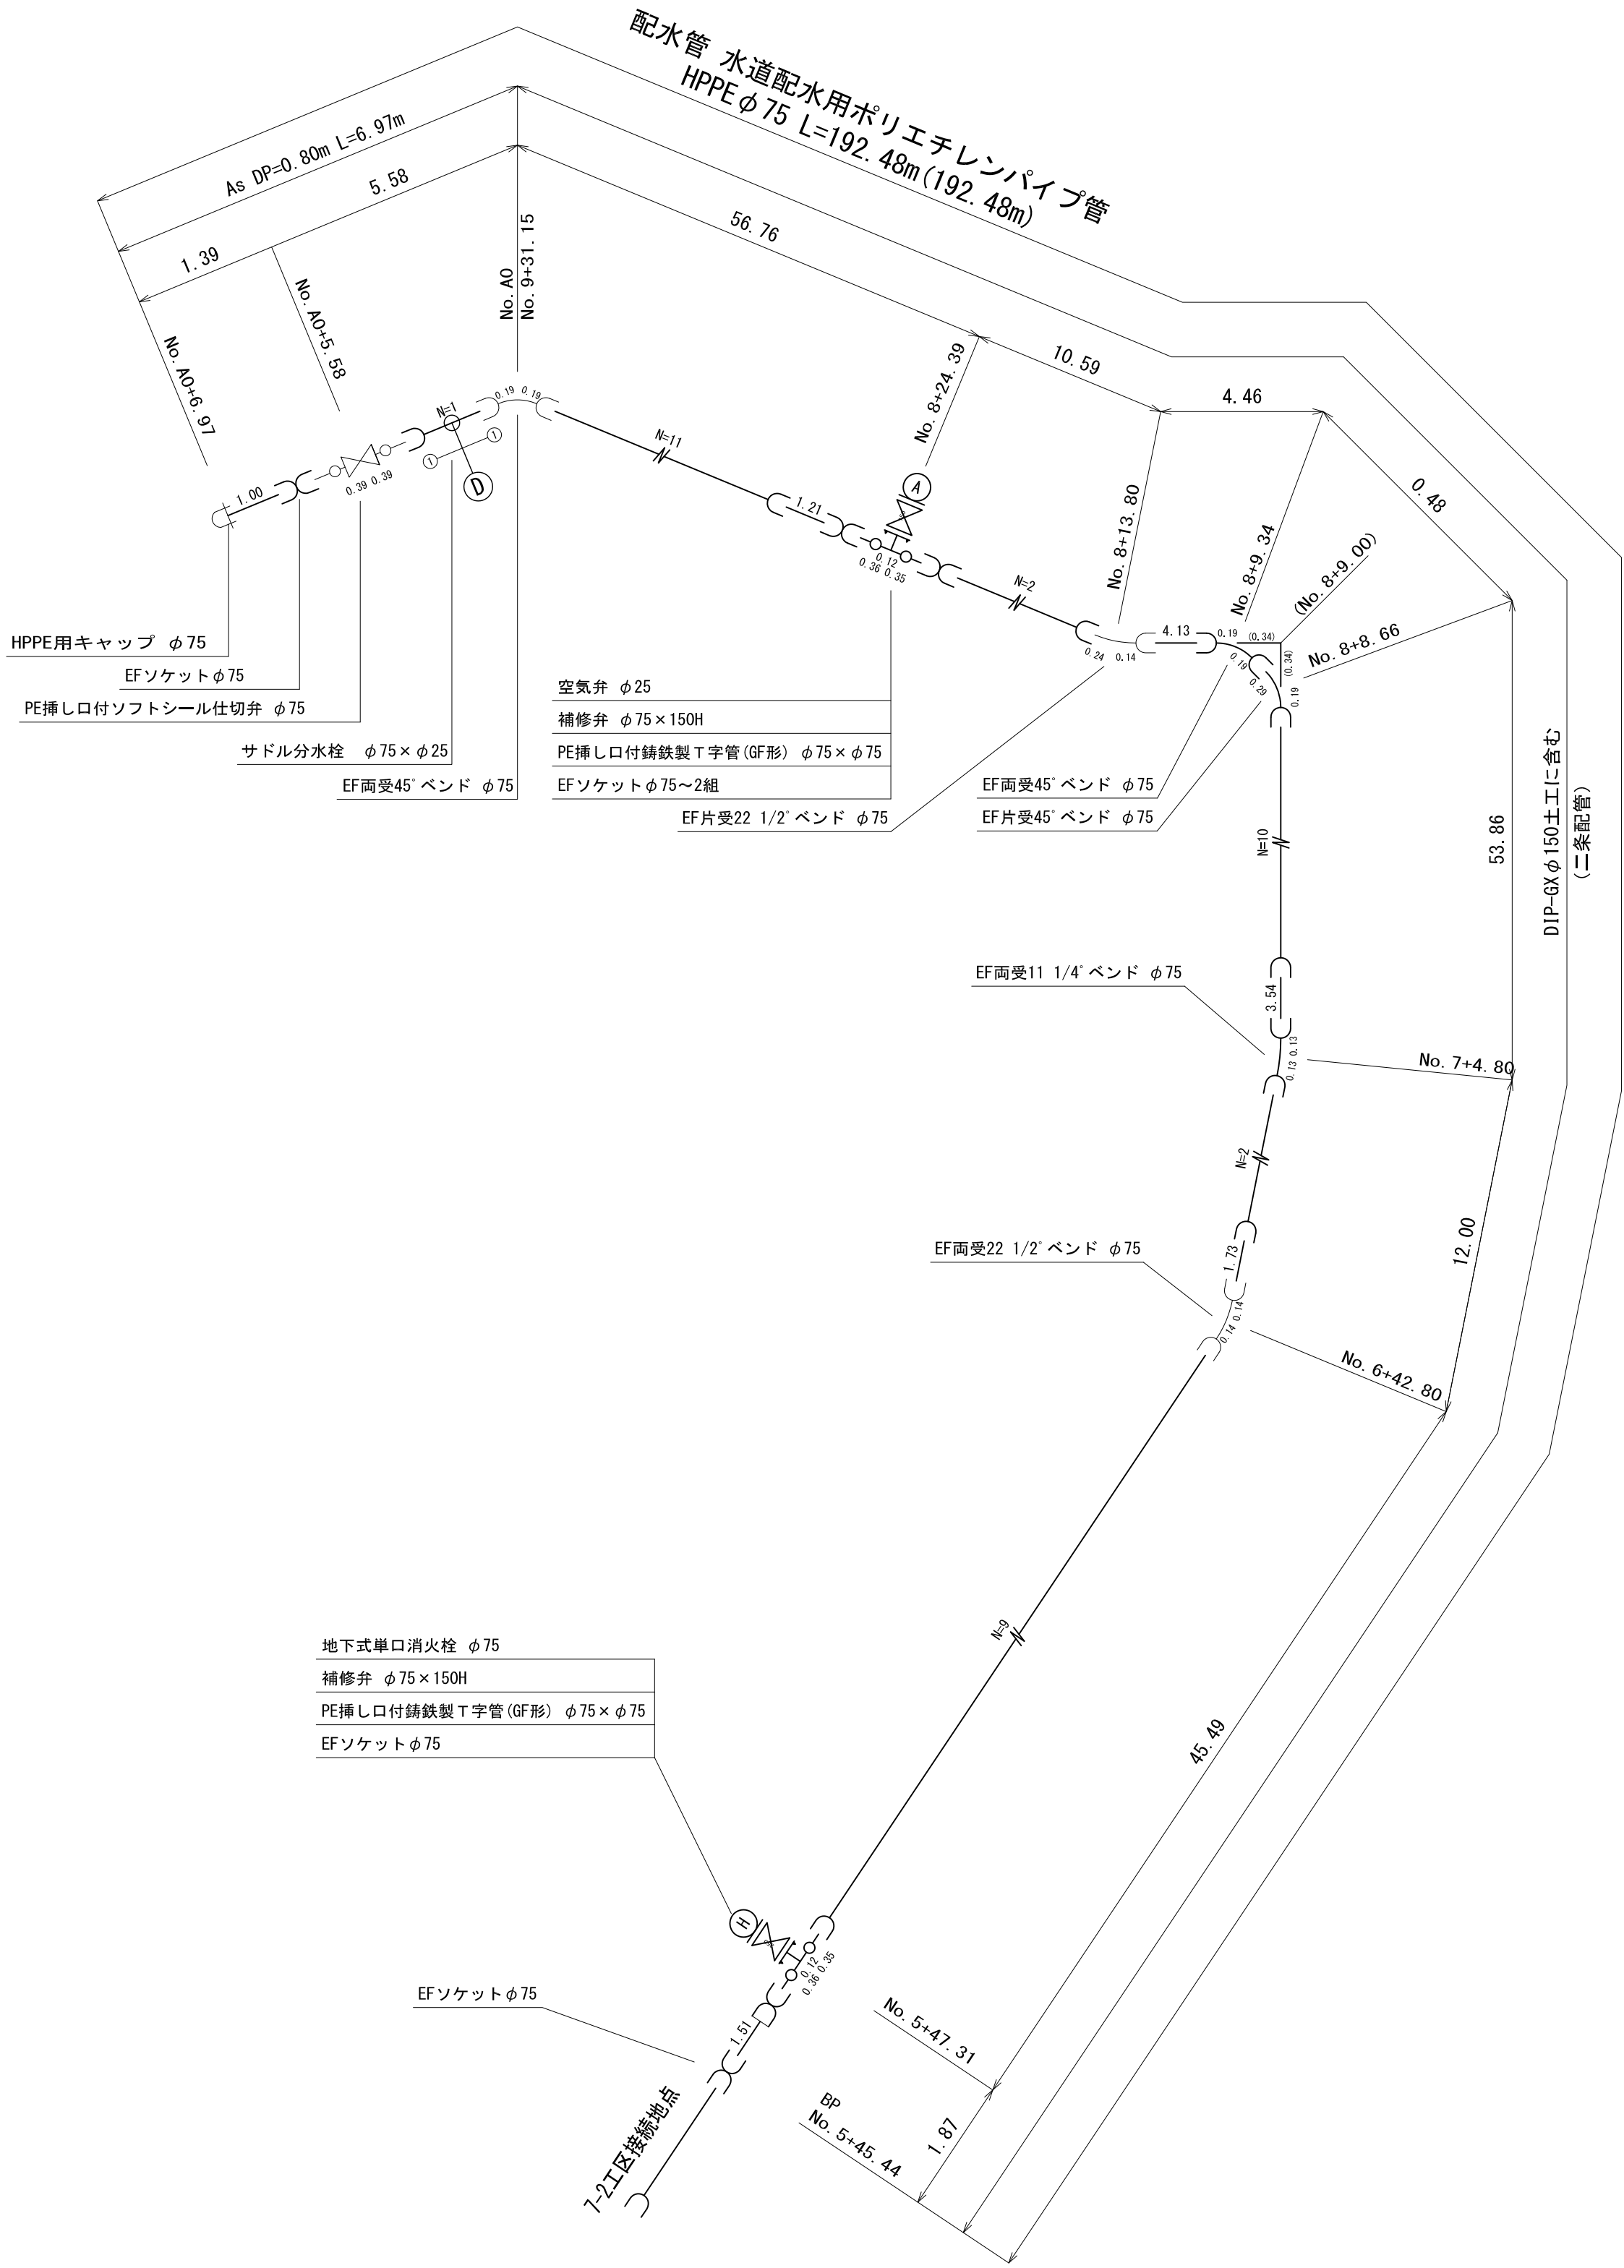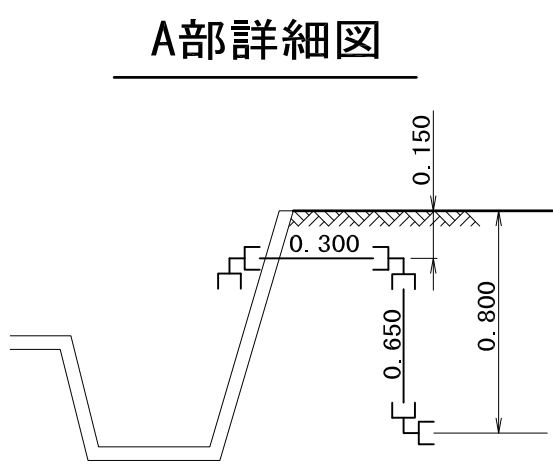


凡例			
	G X 形		HPPE
	G X 形 (挿し口)		HIVP-RR
	G X 形 (G-LINK)		HIVP-RR (離脱防止金具)
	G X 形 (ライナ)		仕切弁

工事名	上下小田原配水管布設工事(7-3工区)						
図 名	配管詳細図(2)						
縮 尺	NONE						
事業主	甲 州 市 上 下 水 道 課	図	No,	5			
		番	計	8			

土 工 標 準 図 S=1:10

アスファルト舗装道


(掘削幅 W600、DP=800)

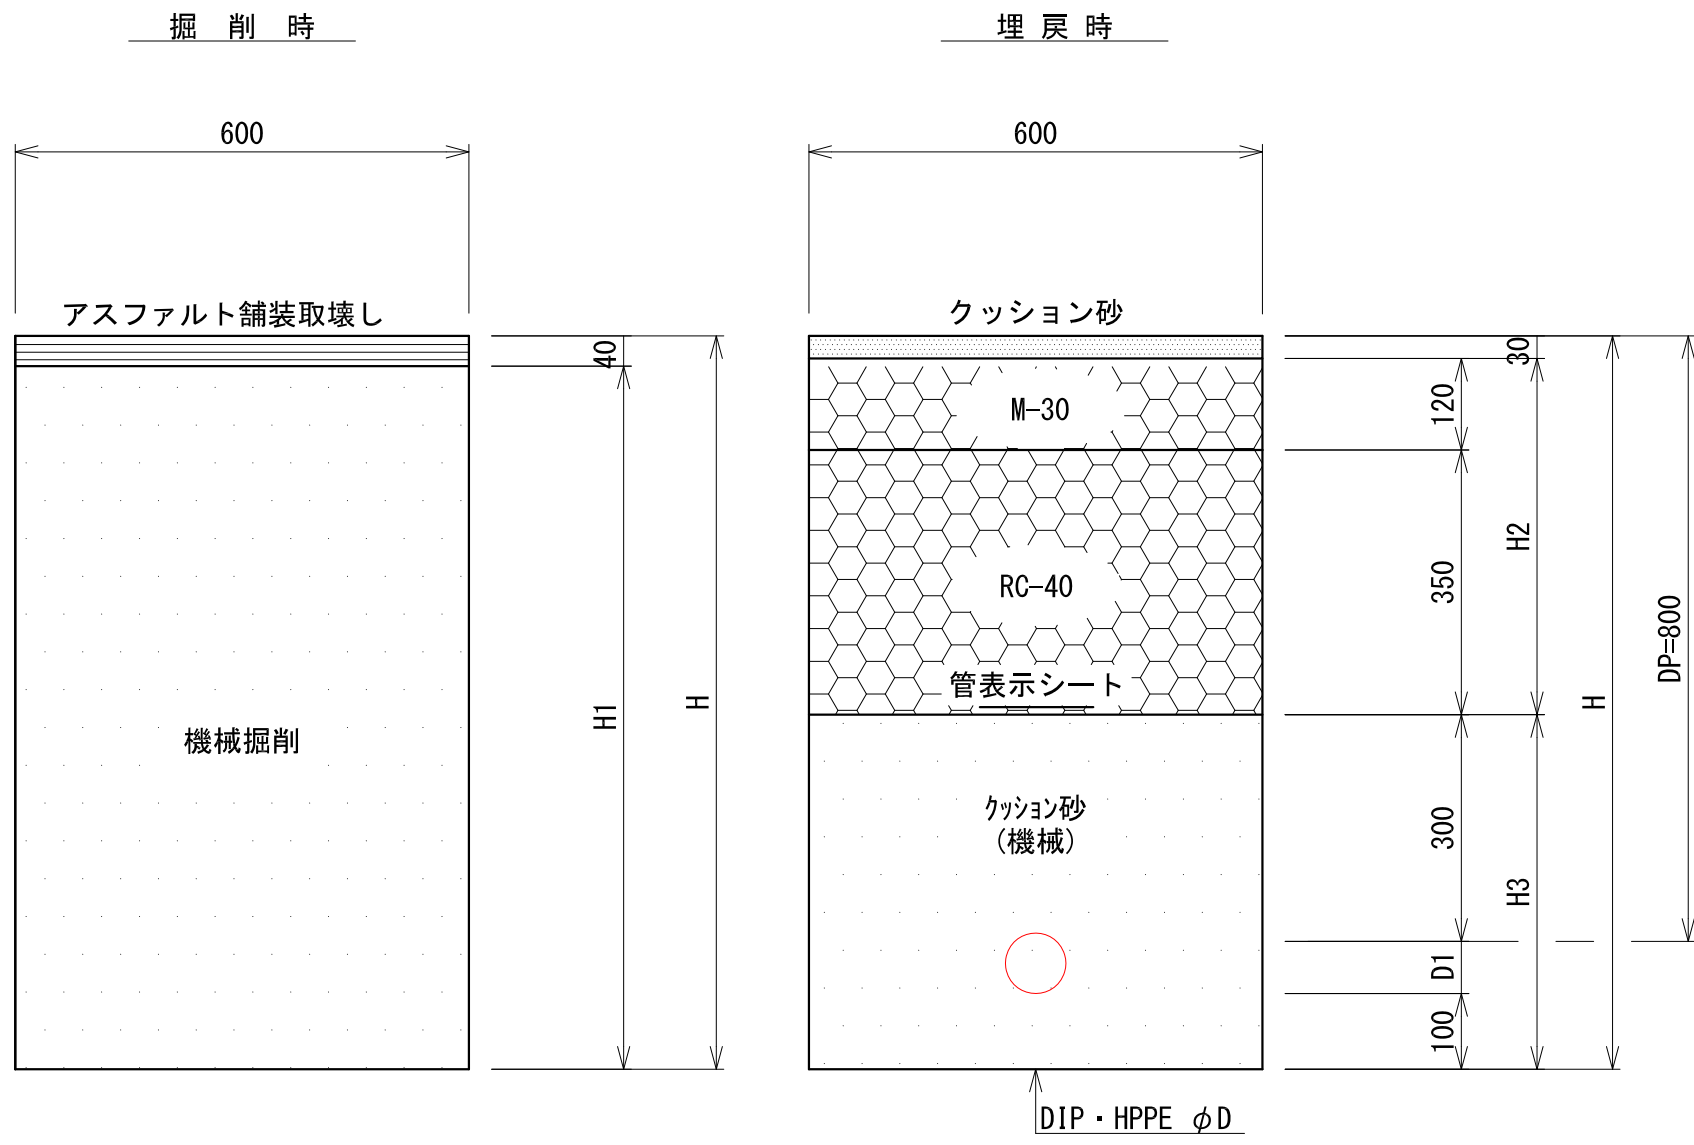

管種	D	D1	DP	H	H1	H2	H3
DIP	150	170	800	1070	1030	470	570
HPPE	75	90	800	990	950	470	490


アスファルト舗装道

(掘削幅 W600、DP=1,000)

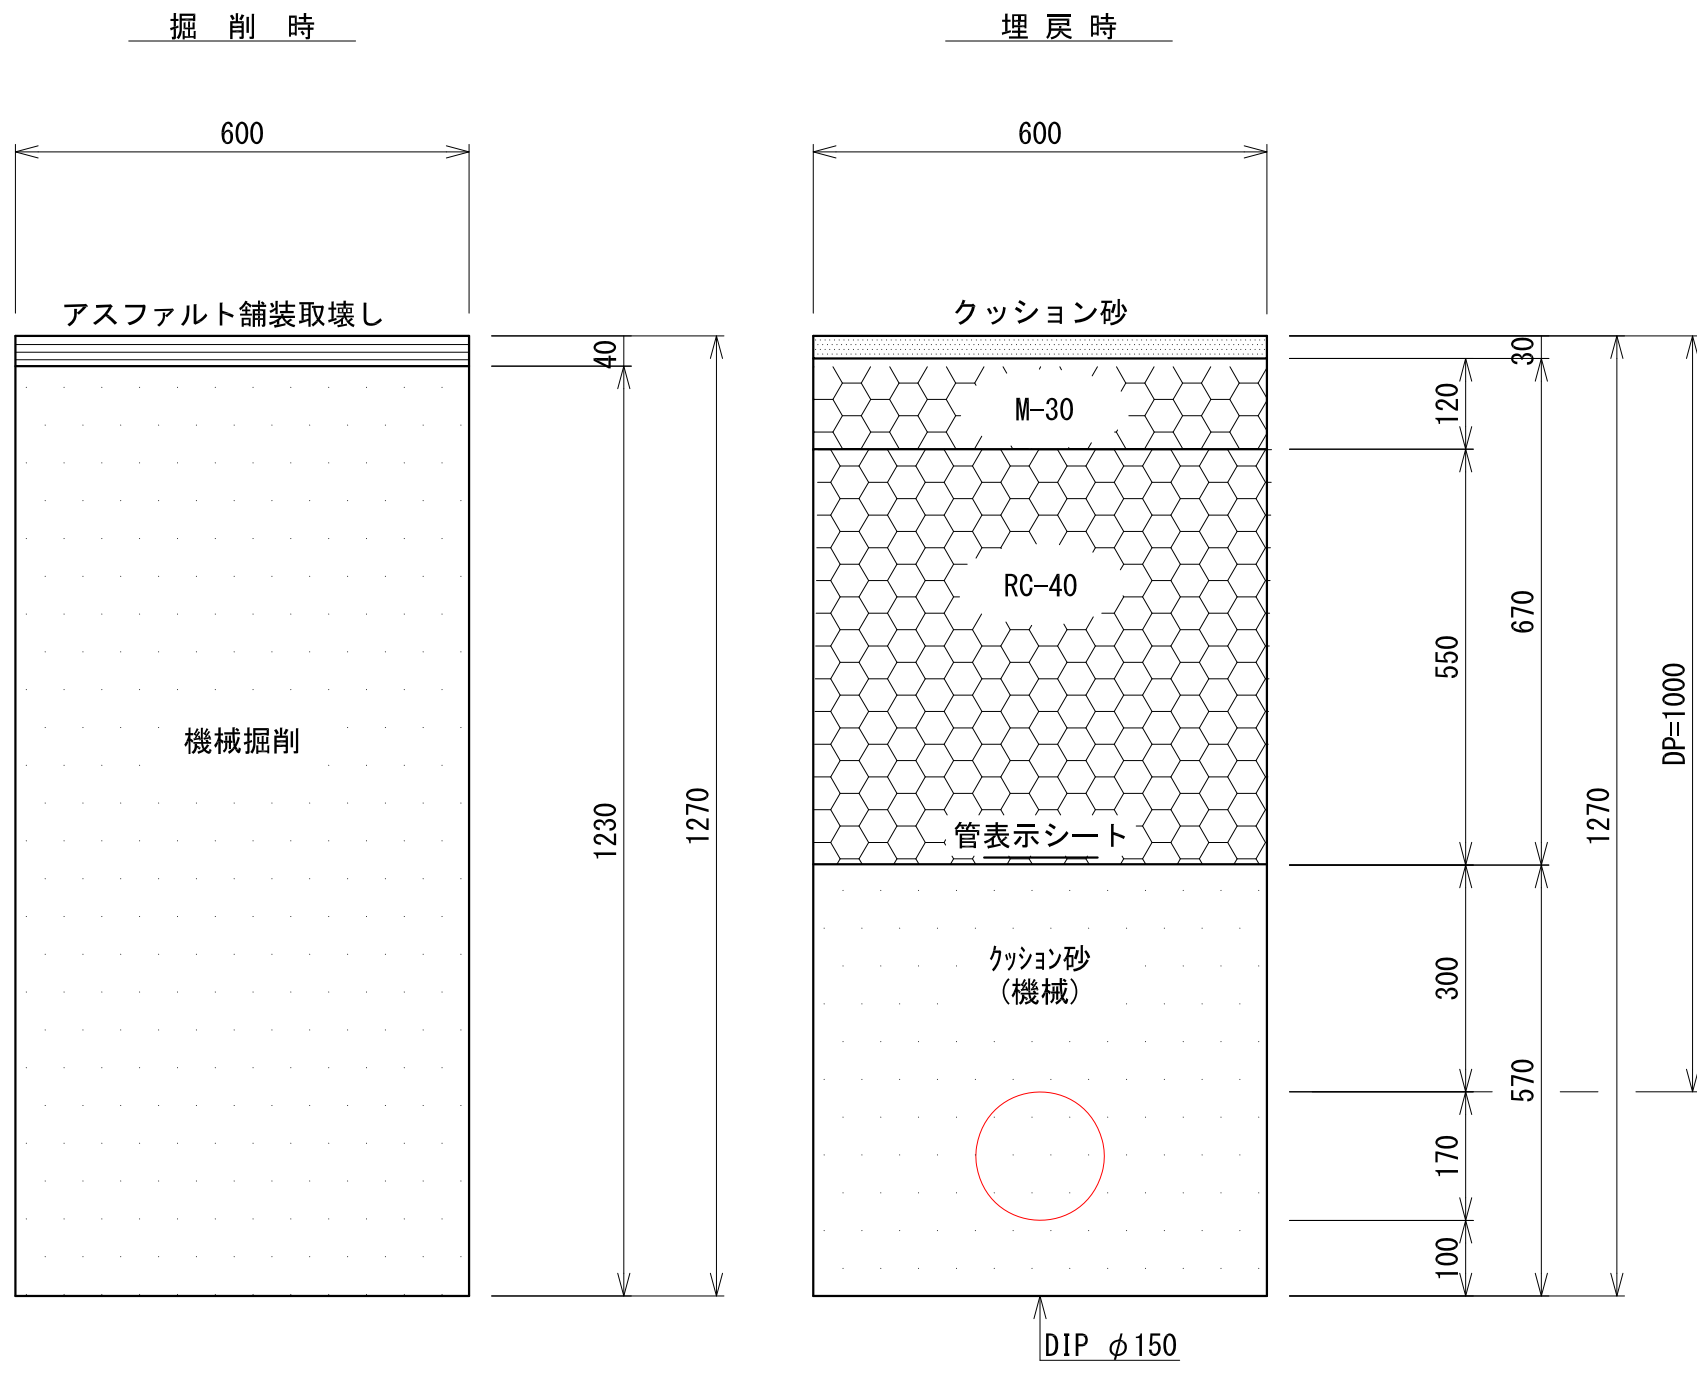


アスファルト舗装道

(二条配管、掘削幅 W900、DP=800)

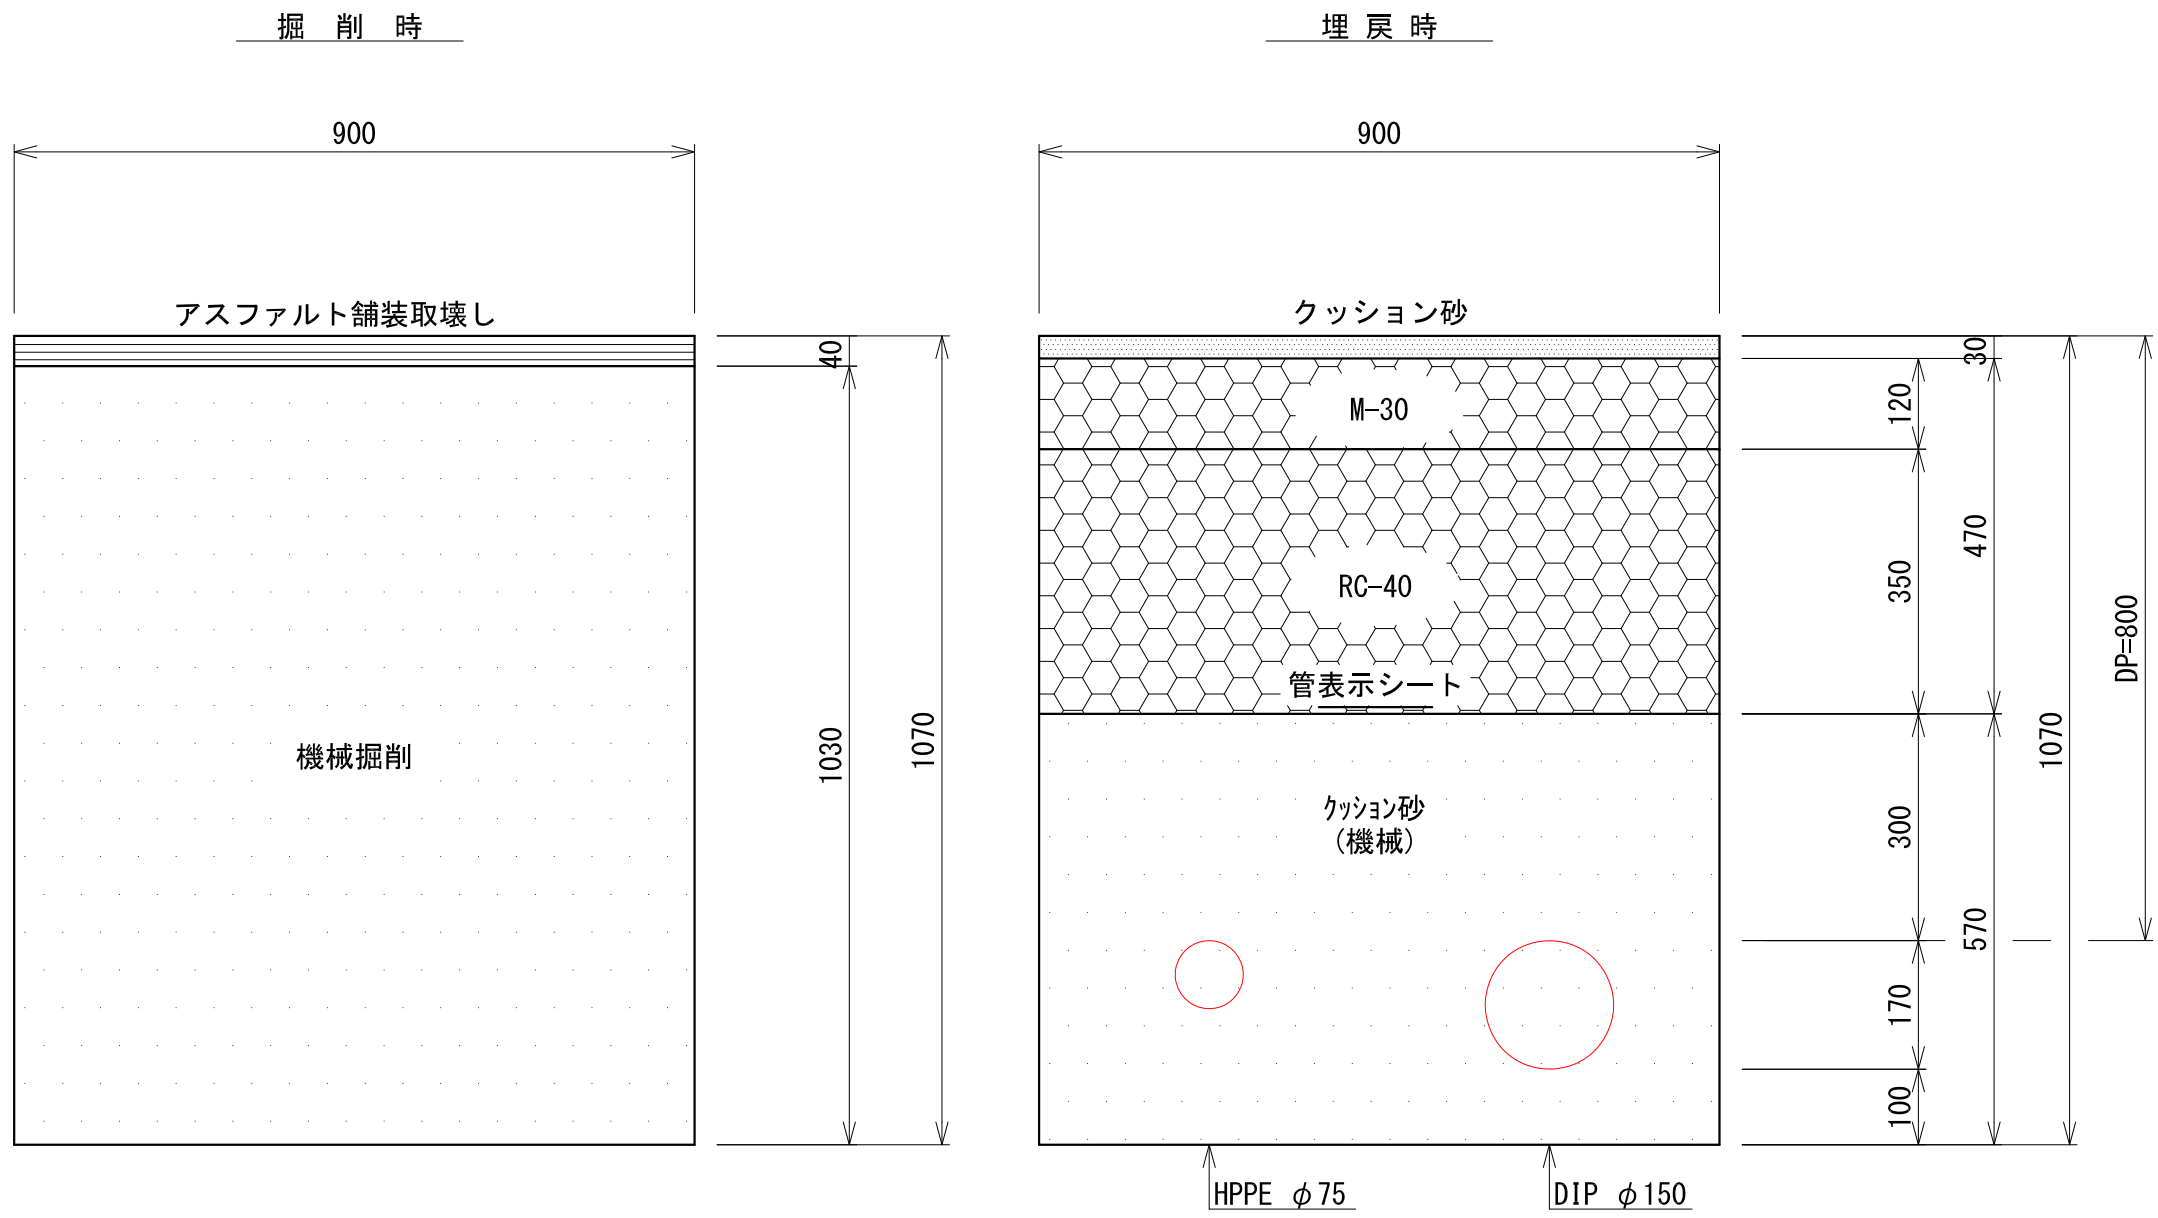


恢復旧

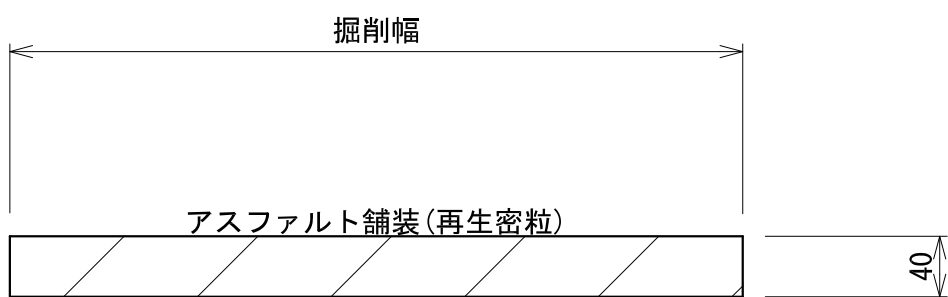


工事名	上下小田原配水管布設工事(7-3工区)									
図 名	土工標準図									
縮 尺	1:10									
事業主	甲 州 市 上 下 水 道 課							図 番	No.	6
									計	8

付 帯 設 備 図 S=1:10


仕切弁設置標準図 S=1/10

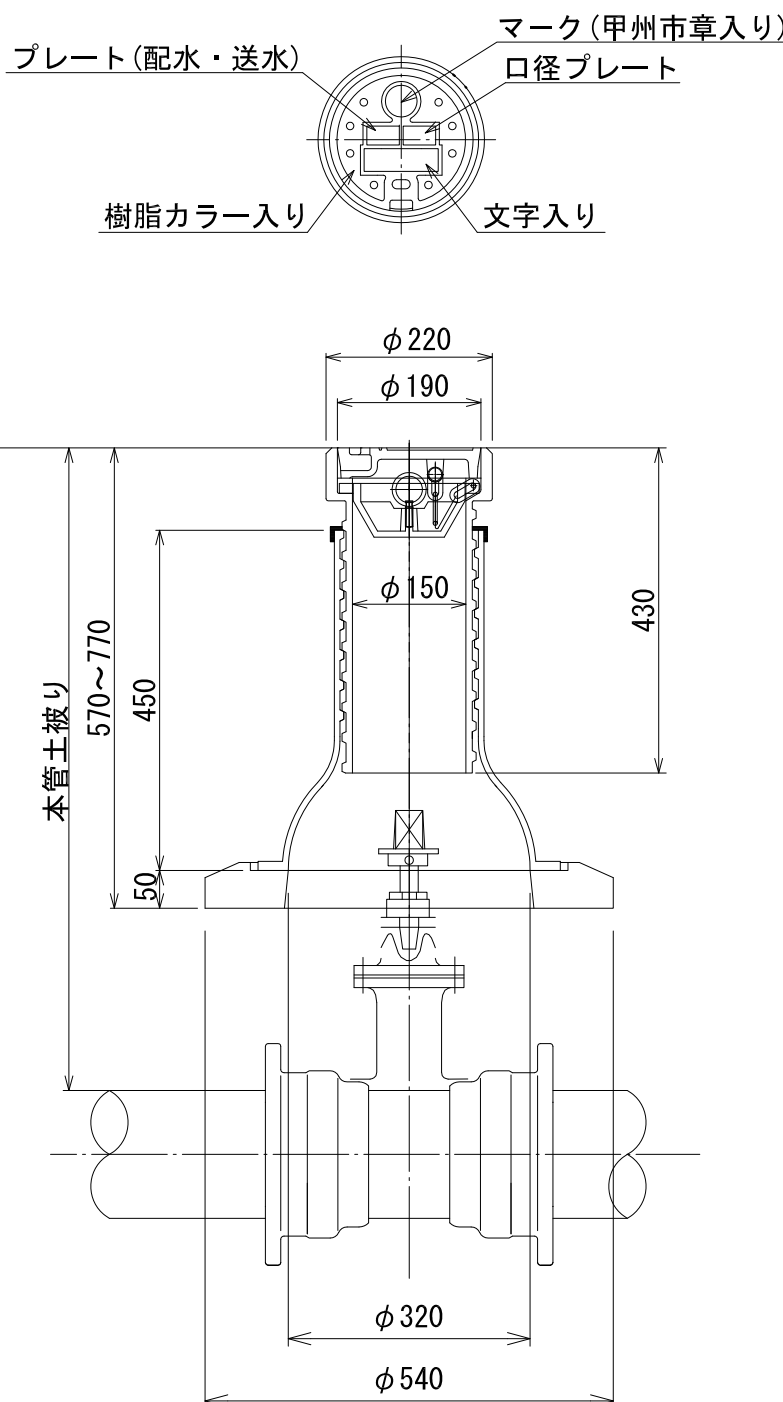


山梨県甲州市紋章

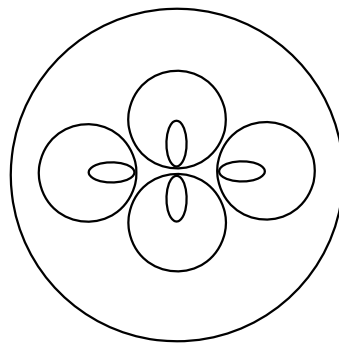

空気弁設置標準図 S=1/10

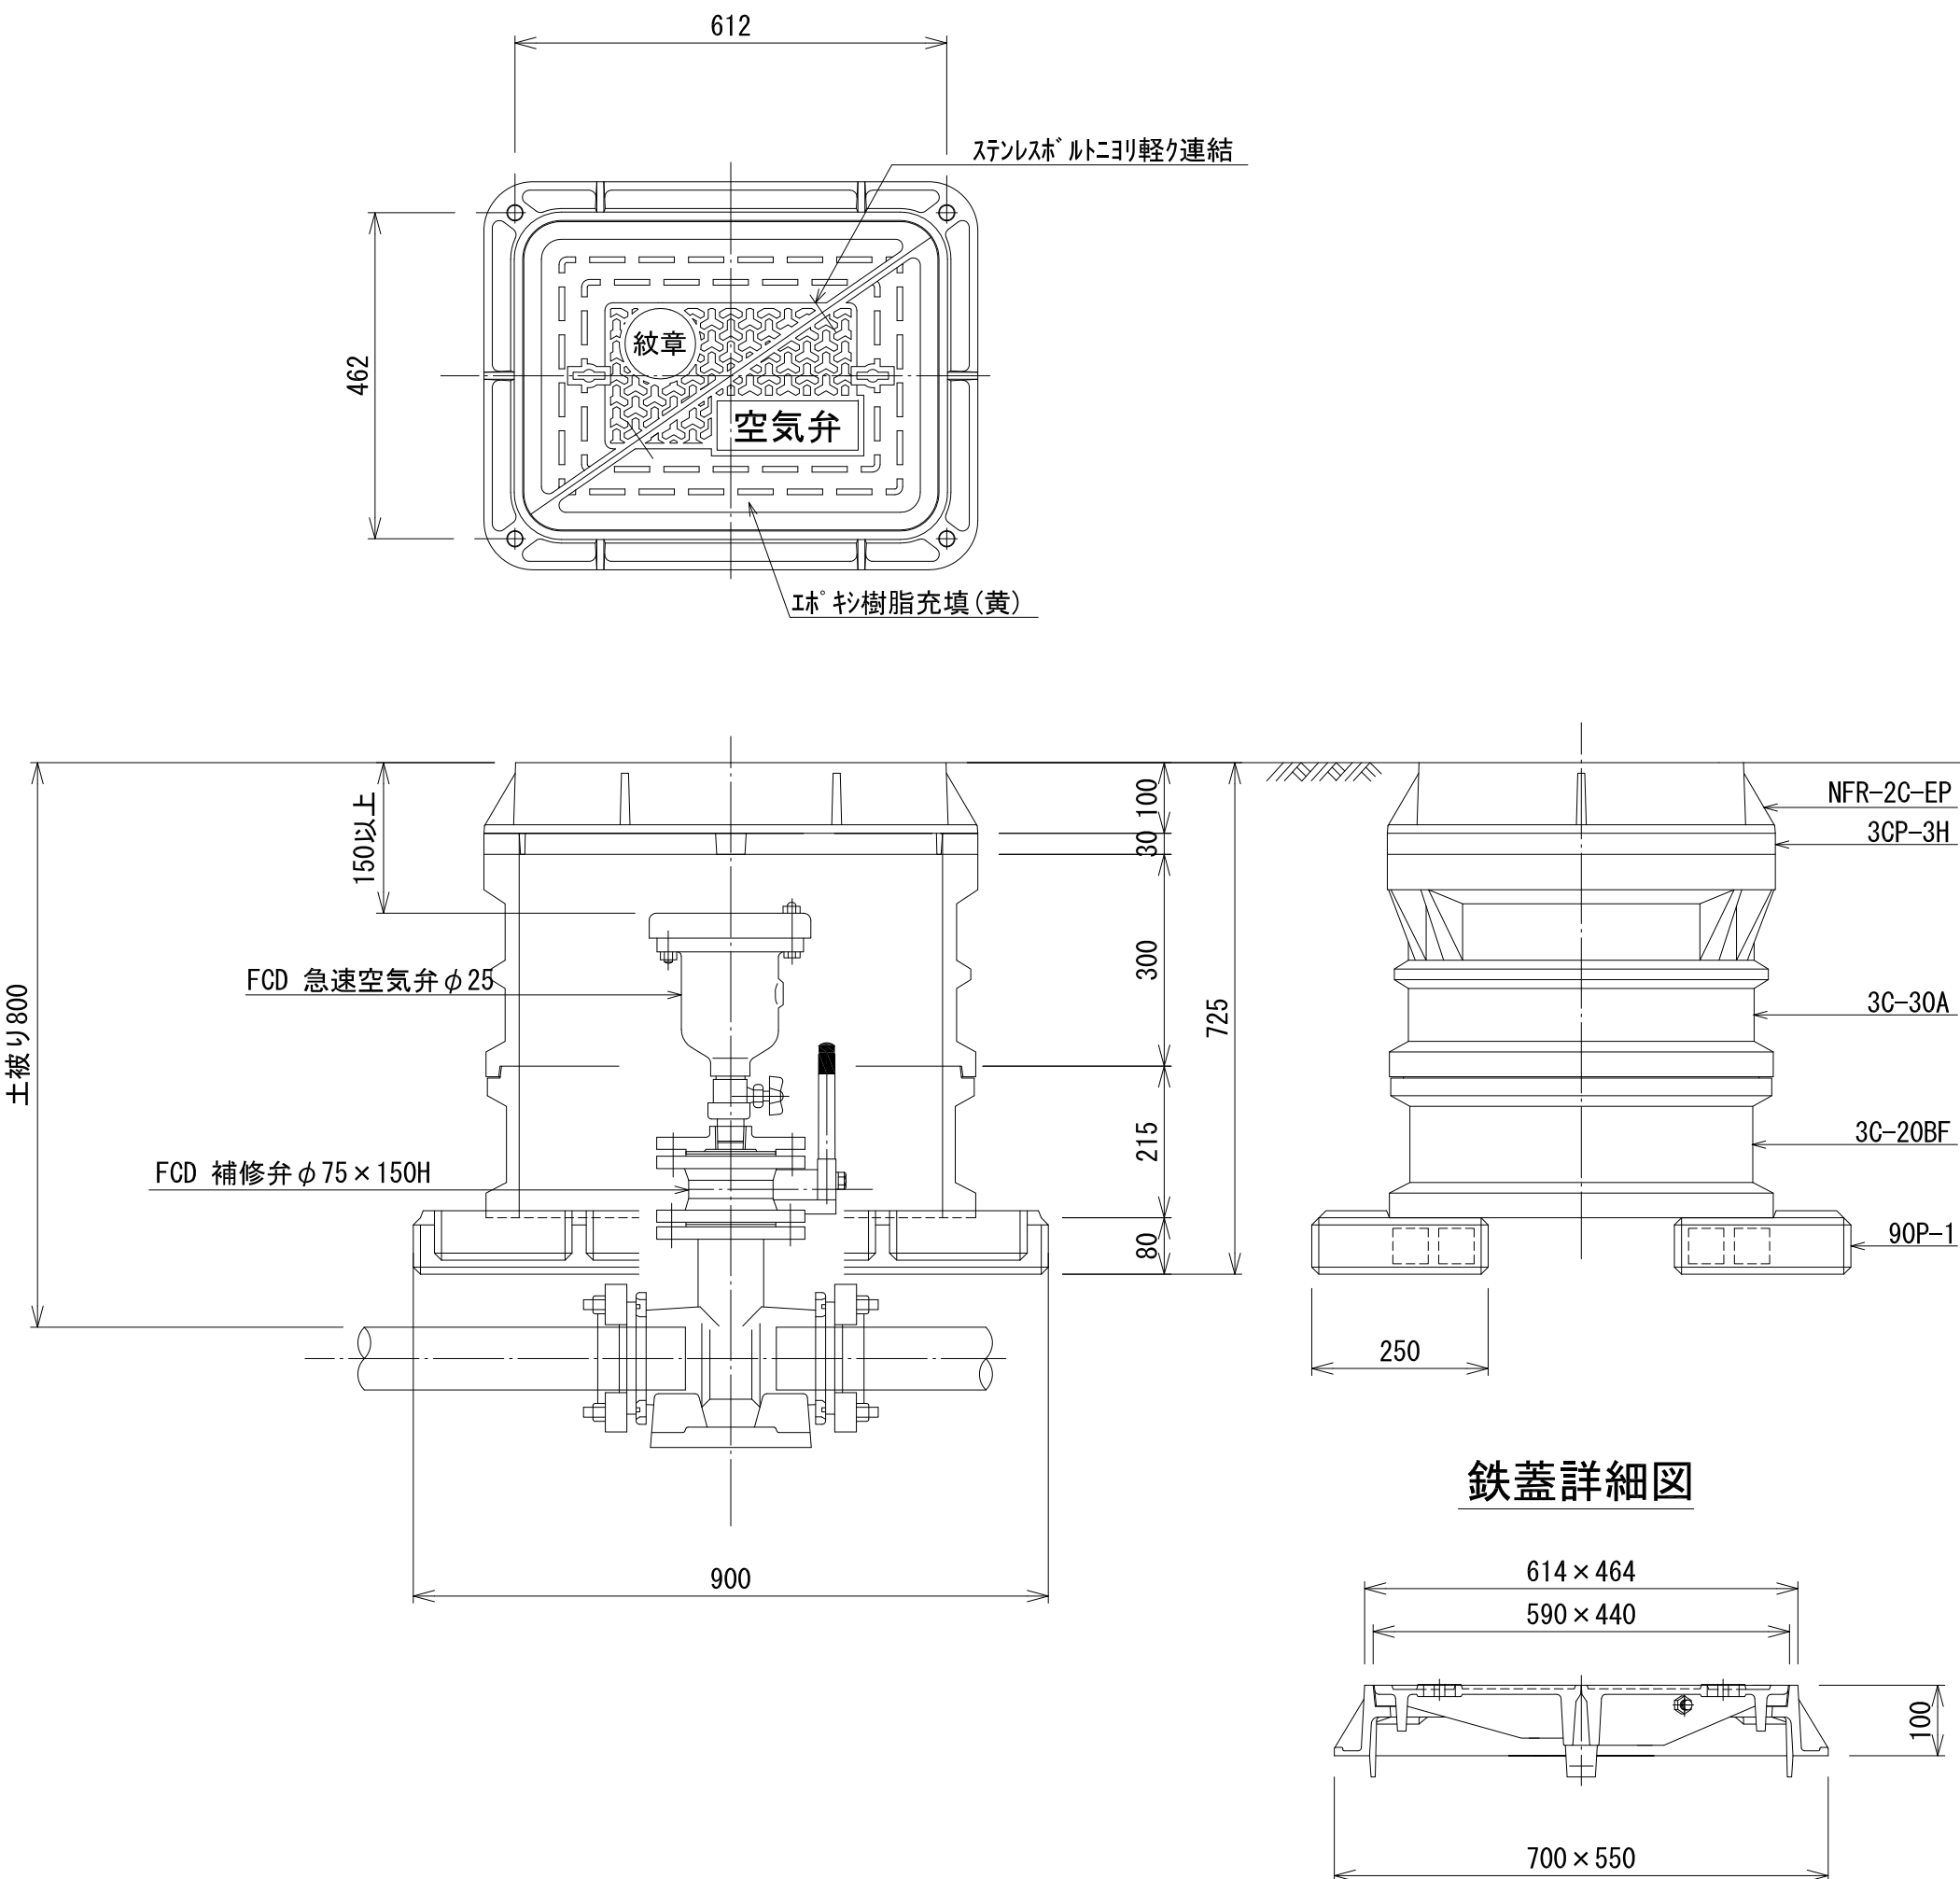


消火栓設置標準図 S=1/10

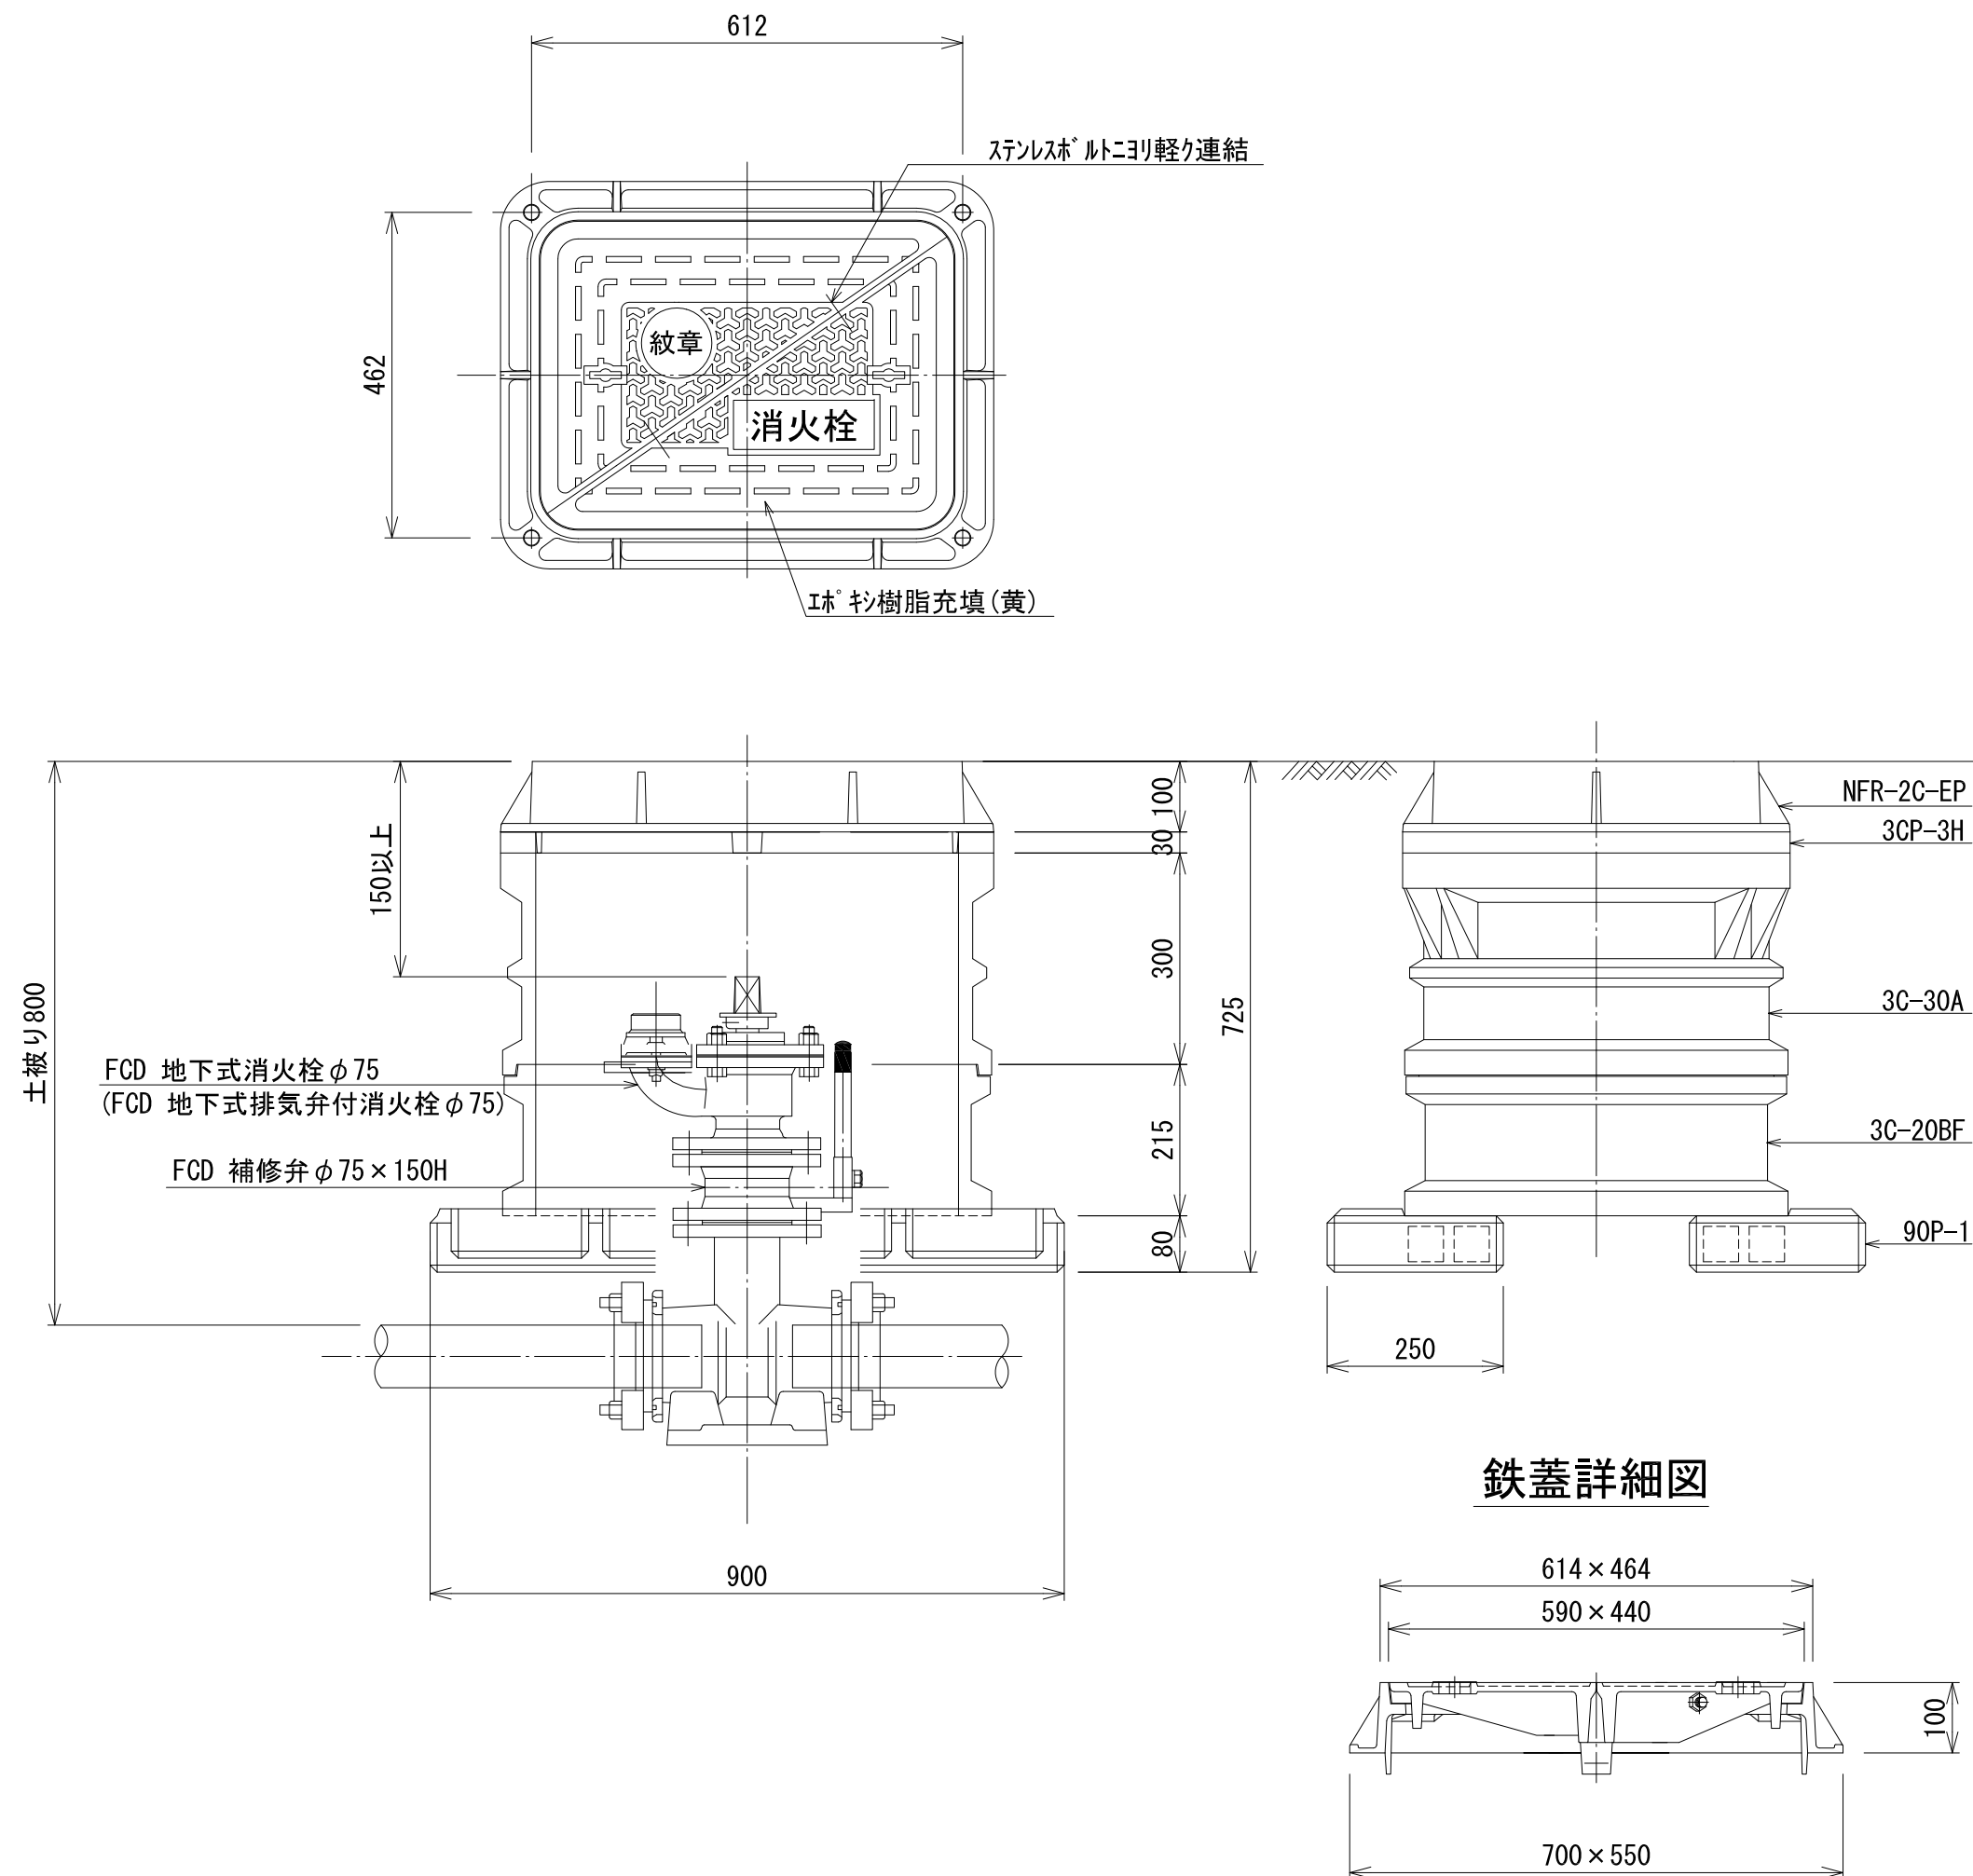


工事名	上下小田原配水管布設工事(7-3工区)									
図 名	付帯設備図									
縮 尺	1:10									
事業主	甲 州 市 上 下 水 道 課						図 番	No.	7	
								計	8	

Aタイプ

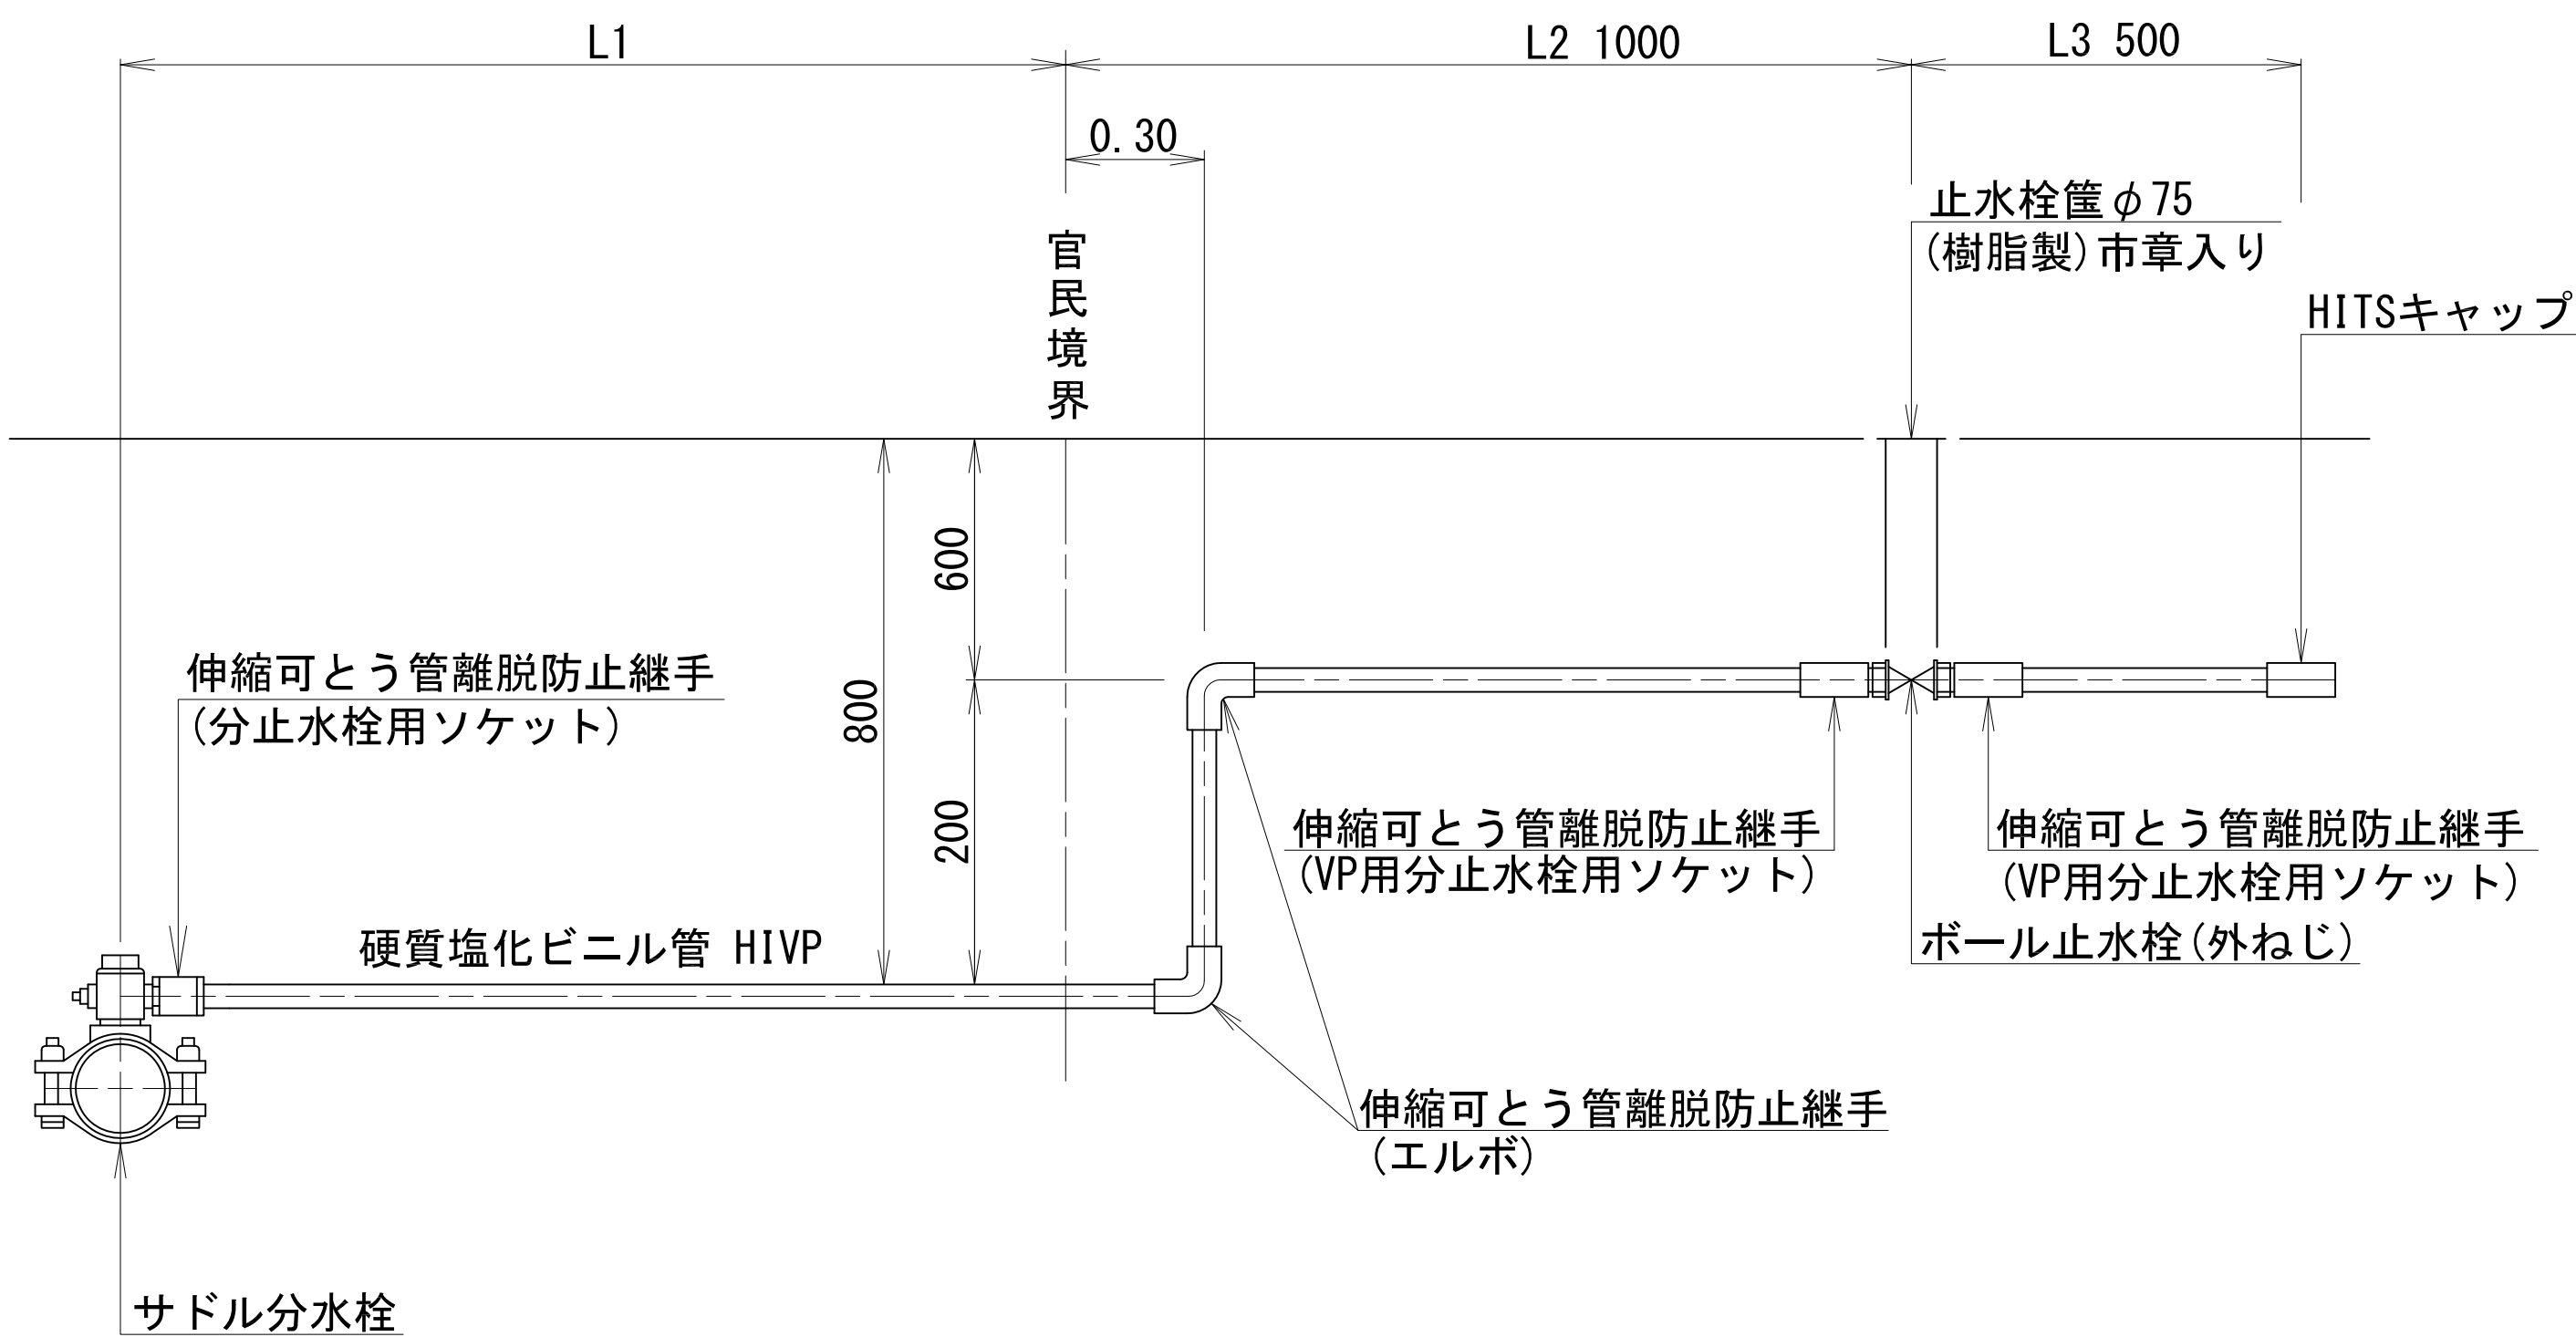

Bタイプ

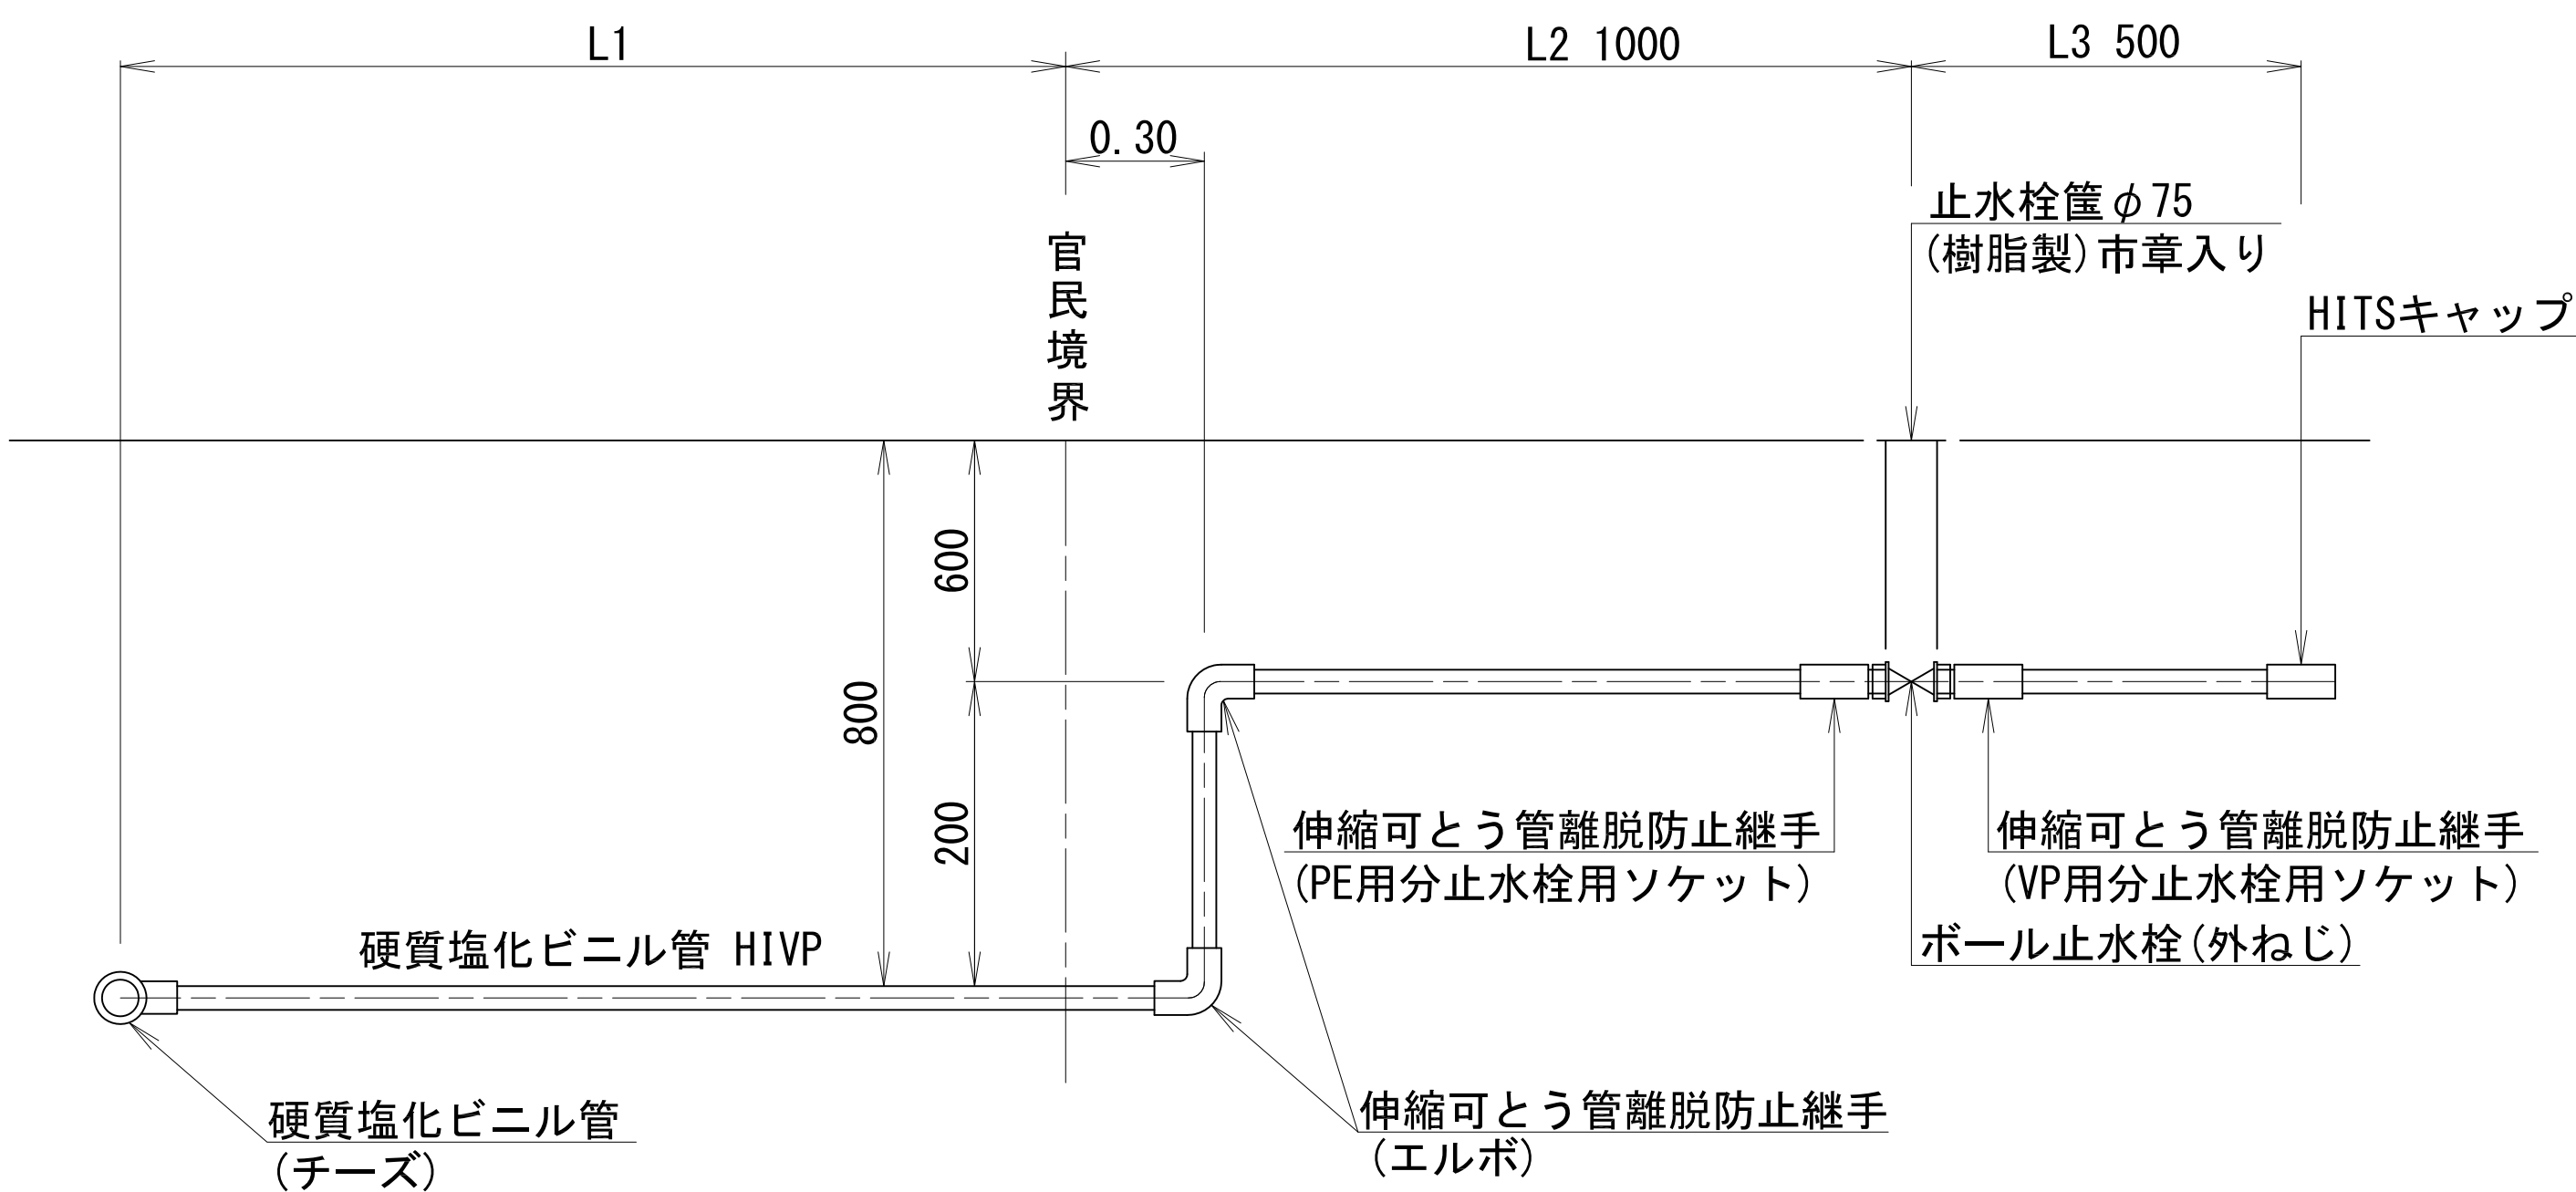

本設給水管資材表

資 材 名 称	単位	給 水 番 号						計
		①	②	③	④	⑤	⑥	
給水管布設タイプ		B	A	A	A	A	A	
サドル分水栓 (VP用) φ75×φ20	個			1		1		2
サドル分水栓 (VP用) φ75×φ25	個				1		1	2
サドル分水栓 (VP用) φ75×φ40	個		1					1
硬質塩化ビニル管 HIVP φ20	m	1.7	1.7	4.3	1.7	3.2	1.7	14.3
硬質塩化ビニル管 HIVP φ25	m		16.0		25.0		30.0	71.0
硬質塩化ビニル管 HIVP φ40	m		24.0					24.0
伸縮可とう離脱防止継手 (分止水栓用ソケット) φ20 (VP用)	個	3	3	3	3	3	3	18
伸縮可とう離脱防止継手 (エルボ) φ20×90° (VP用)	個	2	2	2	2	2	2	12
HITSキャップ φ20	個	1	1	1	1	1	1	6
ボール式止水栓 (外ねじ) φ20	個	1	1	1	1	1	1	6
止水栓筐 φ75 (樹脂製) 市章入り	個	1	1	1	1	1	1	6
伸縮可とう離脱防止継手 (径違いソケット) φ25×φ20 (VP用)	個		1		1		1	3
伸縮可とう離脱防止継手 (径違いソケット) φ40×φ25 (VP用)	個		1					1
伸縮可とう離脱防止継手 (エルボ) φ25 (VP用)	個						1	1
伸縮可とう離脱防止継手 (チーズ) φ40×φ20 (VP用)	個	1						1
道路As H=0.80m (VP φ20)	m			2.6		1.5		4.1
道路As H=0.80m (VP φ25)	m		16.0		25.0		30.0	71.0
道路As H=0.80m (VP φ40)	m		24.0					24.0
宅内土 H=0.60m	m					1.5		1.5
宅内Co H=0.60m	m	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5	7.5

工事名	上下小田原配水管布設工事 (7-3工区)											
図 名	給水管標準図											
縮 尺	図 示											
事業主	甲 州 市 上 下 水 道 課								図	No.	8	
									番	計	8	